JYLLAND SANDØVEJ 3 8700 HORSENS TELEFON 75617011 info@geoteknik.dk

Udtagningssted:	Indleveret P.S.T Gruppen
Materialer:	SG II Lejrskov 1
Sag:	
Sigteanalyse nr:	
Bilag nr.:	
Sag nr.:	J26.0348
Dato:	20-03-2026

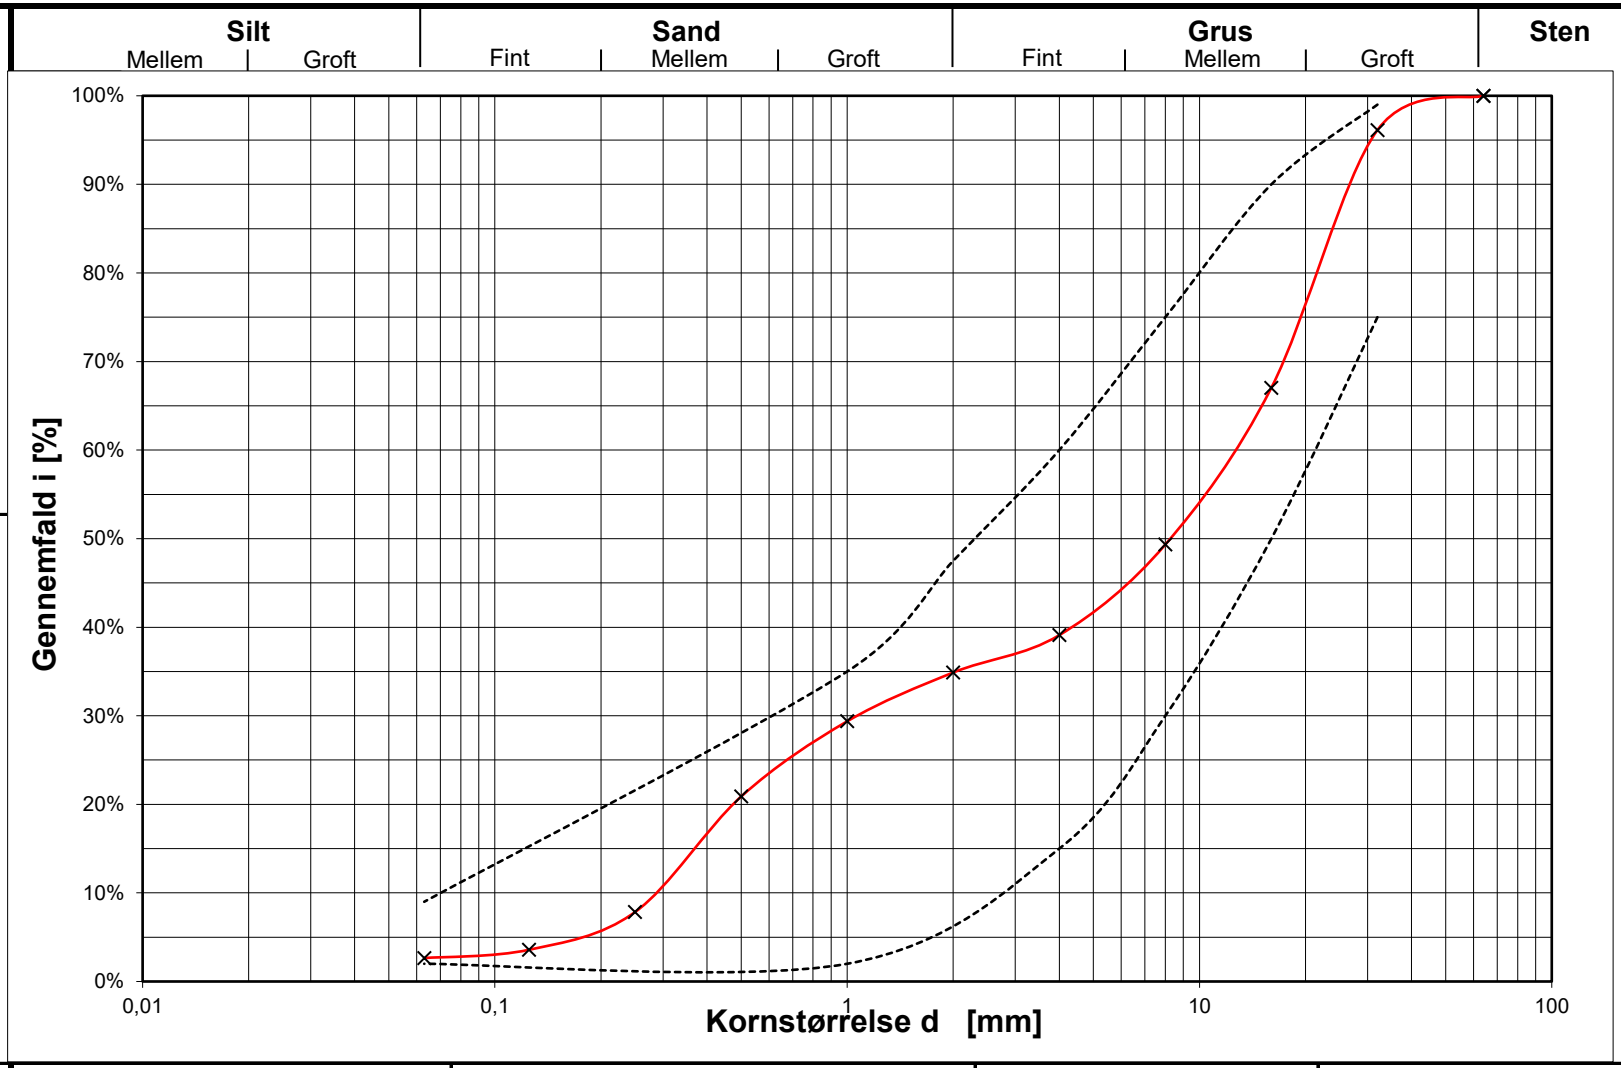

FRANCK MILJØ- & GEOTEKNIK

Prøveidentifikation	0	Gennemfald på 16mm		67,0%	
Kapillaritet: K =		Gennemfald på 0,063mm		2,6%	
Uensformighedstal: U=d60 / d10	43,32	Fraktionsindhold i %			
Middelkornstørrelse: d50	8,2 mm	Sigte mm	min	max	opnået
Methylenblå MB	= 2	8 - 16	5	35	18%
		4 - 8	5	35	10%

Sigteanalyse udført jævnfør DS/EN 933-1 (SG II, Grænsekurver jævnfør VD, Udbuds- og anlægsforskrifter (AAB))