




PST Gruppen ApS
 Engmarksvej 26
 7100 Vejle
 Att.: Lars Nielsen

Rapportnr.: AR-26-HP-26001343-01
 Rapportdato: 19.05.2026
 Batchnr.: EUAB75-26001343
 Kundenr.: CA0024107

Analysereport

Prøvetype:	Perlesten 4-8 mm	Prøvested:	Lejrskov
Prøvemærke:	4-8 mm perlesten	Prøve ID:	01-05-2026
Lab prøvenr:	233-2026-00134301		

kornstørrelsefordeling

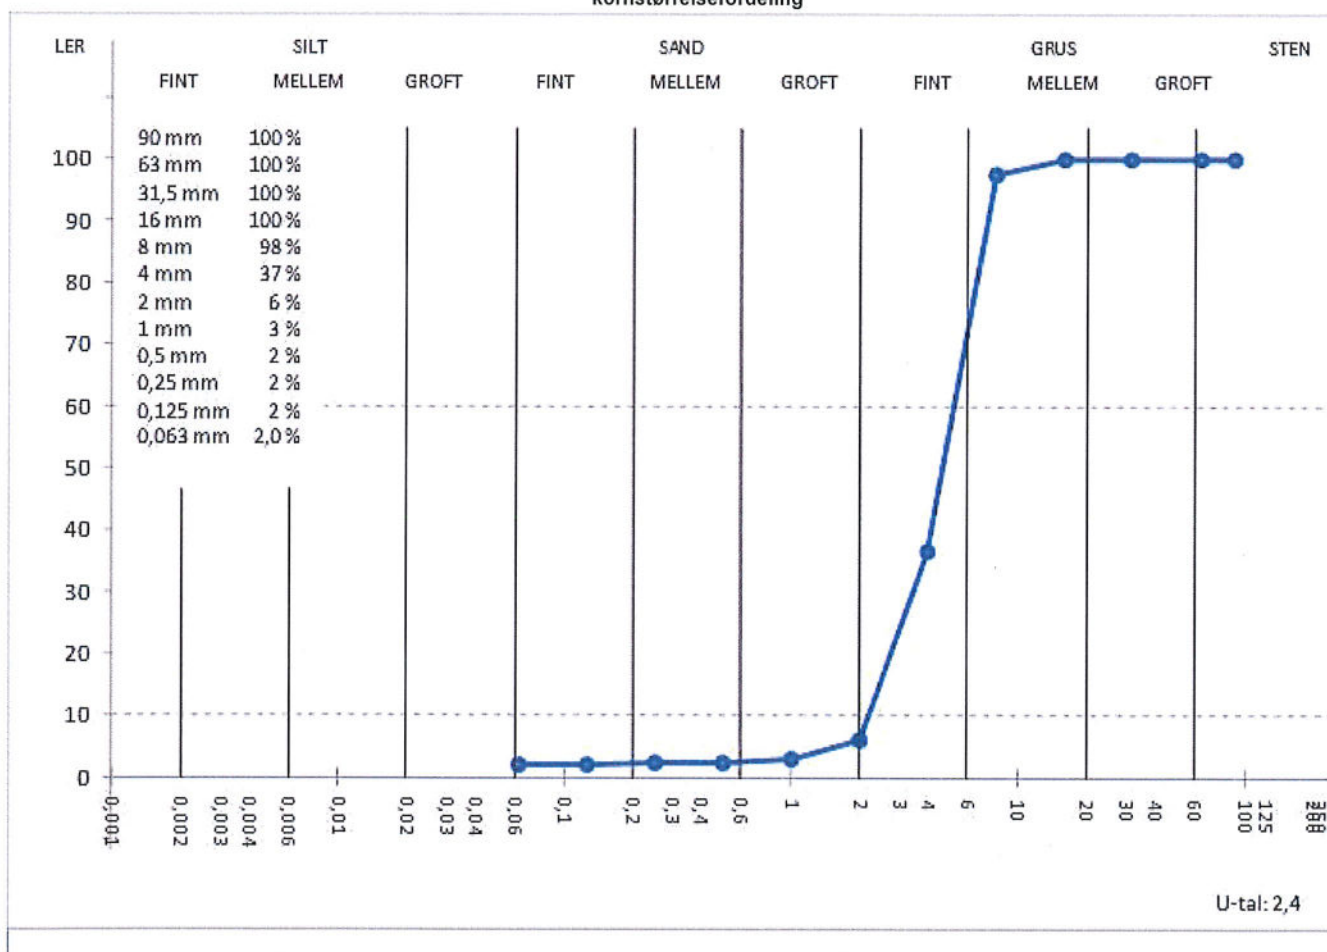

Tegnforklaring:

i.m.: ikke målelig

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

Side 3 af 3

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
 Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



PST Gruppen ApS
Engmarksvej 26
7100 Vejle
Att.: Lars Nielsen

Rapportnr.: AR-26-HP-26001343-01
Rapportdato: 19.05.2026
Batchnr.: EUAB75-26001343
Kundenr.: CA0024107

Analyserapport

Prøvetype:	Perlesten 4-8 mm	Prøvested:	Lejrskov
Prøvemærke:	4-8 mm perlesten	Prøve ID:	01-05-2026
Lab prøvenr:	233-2026-00134301	Enhed	
Sigteanalyse, våd			
Gennemfald 90mm	100	%	
Gennemfald 63mm	100	%	
Gennemfald 31,5mm	100	%	
Gennemfald 16mm	100	%	
Gennemfald 8 mm	98	%	
Gennemfald 4 mm	37	%	
Gennemfald 2 mm	6	%	
Gennemfald 1 mm	3	%	
Gennemfald 0,5 mm	2	%	
Gennemfald 0,25 mm	2	%	
Gennemfald 0,125 mm	2	%	
Gennemfald 0,063 mm	2.0	%	
Knusningsgrad			
Totalt knust	45	%	*
Delvist knust	7	%	*
Totalt afrundet	27	%	*
Korndensitet og vandabsorption > 4mm			
Absorption	3.3	%	
Korndensitet, vandmættet og overfladetør	2.54	Mgram/m ³	
Korndensitet i tør tilstand	2.46	Mgram/m ³	
Tilsyneladende korndensitet	2.68	Mgram/m ³	

233-2026-00134301 **Prøvekommentar:**
Prøven neddeles i henhold til DS/EN 932-2 (1999)