



PST Gruppen ApS
Engmarksvej 26
7100 Vejle
Att.: Lars Nielsen

Rapportnr.: AR-26-HP-26001340-01
Rapportdato: 06.05.2026
Batchnr.: EUAB75-26001340
Kundenr.: CA0024107

Analyserapport

Prøvetype: Bundsikringsgrus Kv. II


Prøvested: Lejrskov

Prøvemærke: BSG II

Prøve ID: 01-05-2026

Lab prøvenr: 233-2026-00134001

kornstørrelsefordeling

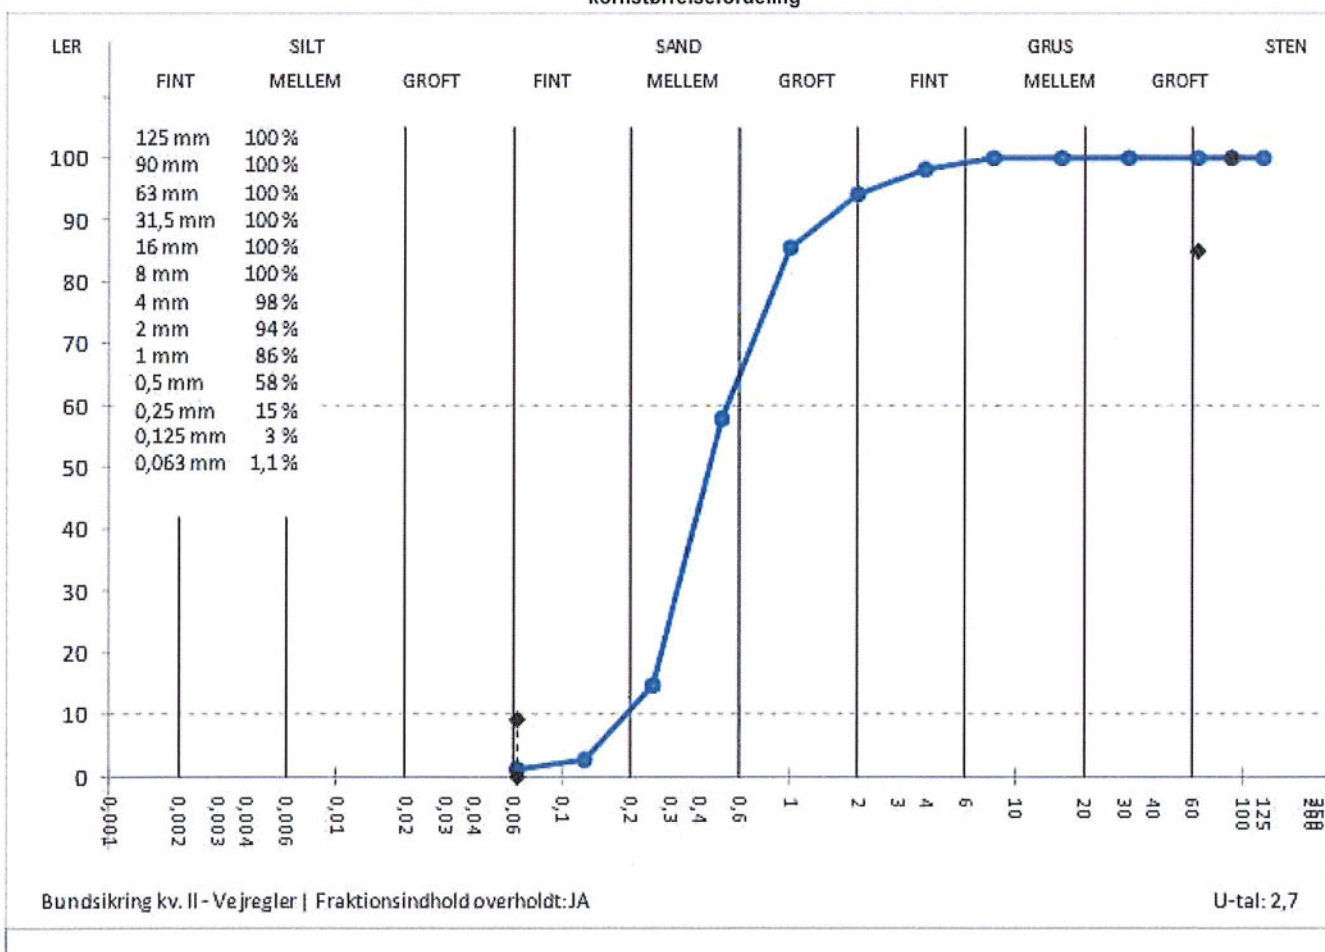

Tegnforklaring:

i.m.: ikke målelig

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

Side 3 af 3

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



PST Gruppen ApS
Engmarksvej 26
7100 Vejle
Att.: Lars Nielsen

Rapportnr.: AR-26-HP-26001340-01
Rapportdato: 06.05.2026
Batchnr.: EUAB75-26001340
Kundenr.: CA0024107

Analyserapport

Prøvetype:	Bundsikringsgrus Kv. II	Prøvested:	Lejrskov
Prøvemærke:	BSG II	Prøve ID:	01-05-2026
Lab prøvenr:	233-2026-00134001	Enhed	
Sigteanalyse, våd			
Gennemfald 125mm	100	%	
Gennemfald 90mm	100	%	
Gennemfald 63mm	100	%	
Gennemfald 31,5mm	100	%	
Gennemfald 16mm	100	%	
Gennemfald 8 mm	100	%	
Gennemfald 4 mm	98	%	
Gennemfald 2 mm	94	%	
Gennemfald 1 mm	86	%	
Gennemfald 0,5 mm	58	%	
Gennemfald 0,25 mm	15	%	
Gennemfald 0,125 mm	3	%	
Gennemfald 0,063 mm	1.1	%	
Methylenblå			
Methylenblå værdi	0.7		

Tegnforklaring:

i.m.: ikke målelig

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

Side 2 af 3

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.