



PST Gruppen ApS
Engmarksvej 26
7100 Vejle
Att.: Lars Nielsen

Rapportnr.: AR-26-HP-26001341-01
Rapportdato: 13.05.2026
Batchnr.: EUAB75-26001341
Kundenr.: CA0024107


Analysereport

Prøvetype: Stabilt grus 0-32 mm kv. II
Prøvemærke: SG II

Prøvested: Lejrskov
Prøve ID: 01-05-2026

Lab prøvenr: 233-2026-00134101

kornstørrelsefordeling

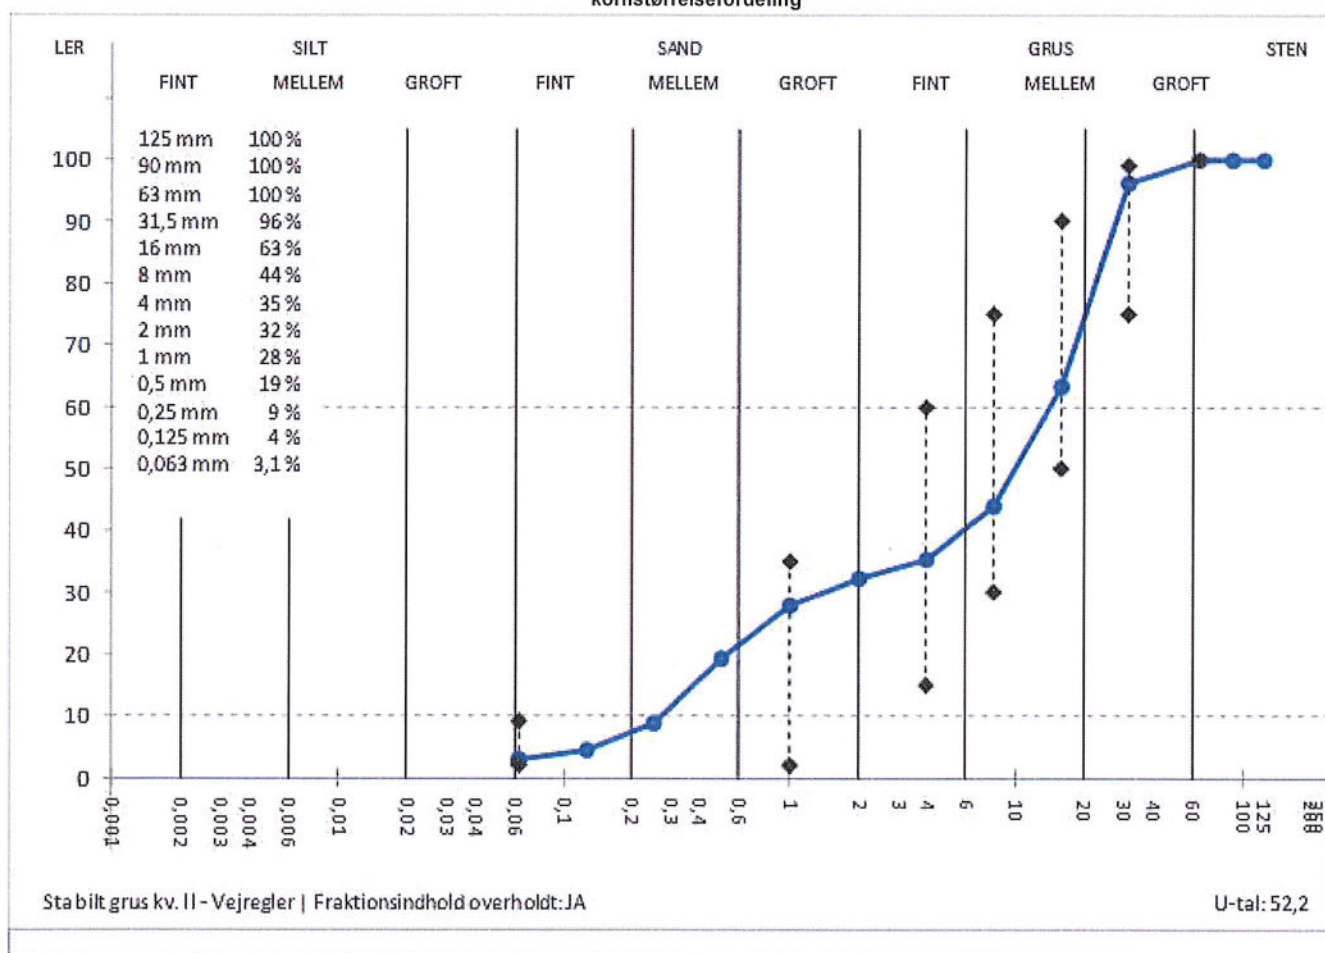

Tegnforklaring:

i.m.: ikke målelig

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

Side 3 af 3

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



PST Gruppen ApS
Engmarksvej 26
7100 Vejle
Att.: Lars Nielsen

Rapportnr.: AR-26-HP-26001341-01
Rapportdato: 13.05.2026
Batchnr.: EUAB75-26001341
Kundenr.: CA0024107

Analyserapport

Prøvetype:	Stabilt grus 0-32 mm kv. II	Prøvested:	Lejrskov
Prøvemærke:	SG II	Prøve ID:	01-05-2026
Lab prøvenr:	233-2026-00134101	Enhed	
Sigteanalyse, våd			
Gennemfald 125mm	100	%	
Gennemfald 90mm	100	%	
Gennemfald 63mm	100	%	
Gennemfald 31,5mm	96	%	
Gennemfald 16mm	63	%	
Gennemfald 8 mm	44	%	
Gennemfald 4 mm	35	%	
Gennemfald 2 mm	32	%	
Gennemfald 1 mm	28	%	
Gennemfald 0,5 mm	19	%	
Gennemfald 0,25 mm	9	%	
Gennemfald 0,125 mm	4	%	
Gennemfald 0,063 mm	3.1	%	
Methylenblå			
Methylenblå værdi	2.1		
Knusningsgrad			
Totalt knust	25	%	
Delvist knust	13	%	
Totalt afrundet	30	%	

Tegnforklaring:

i.m.: ikke målelig

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.