



PST Gruppen ApS
Engmarksvej 26
7100 Vejle
Att.: Lars Nielsen

Rapportnr.: AR-26-HP-26001960-01
Rapportdato: 18.06.2026
Batchnr.: EUAB75-26001960
Kundenr.: CA0024107

Analyserapport


Prøvetype: Stabilt grus 0-32 mm kv. II

Prøvested: Lejrskov Grusgrav

Prøvemærke: SG II

Lab prøvenr.: 233-2026-00196001

kornstørrelsefordeling

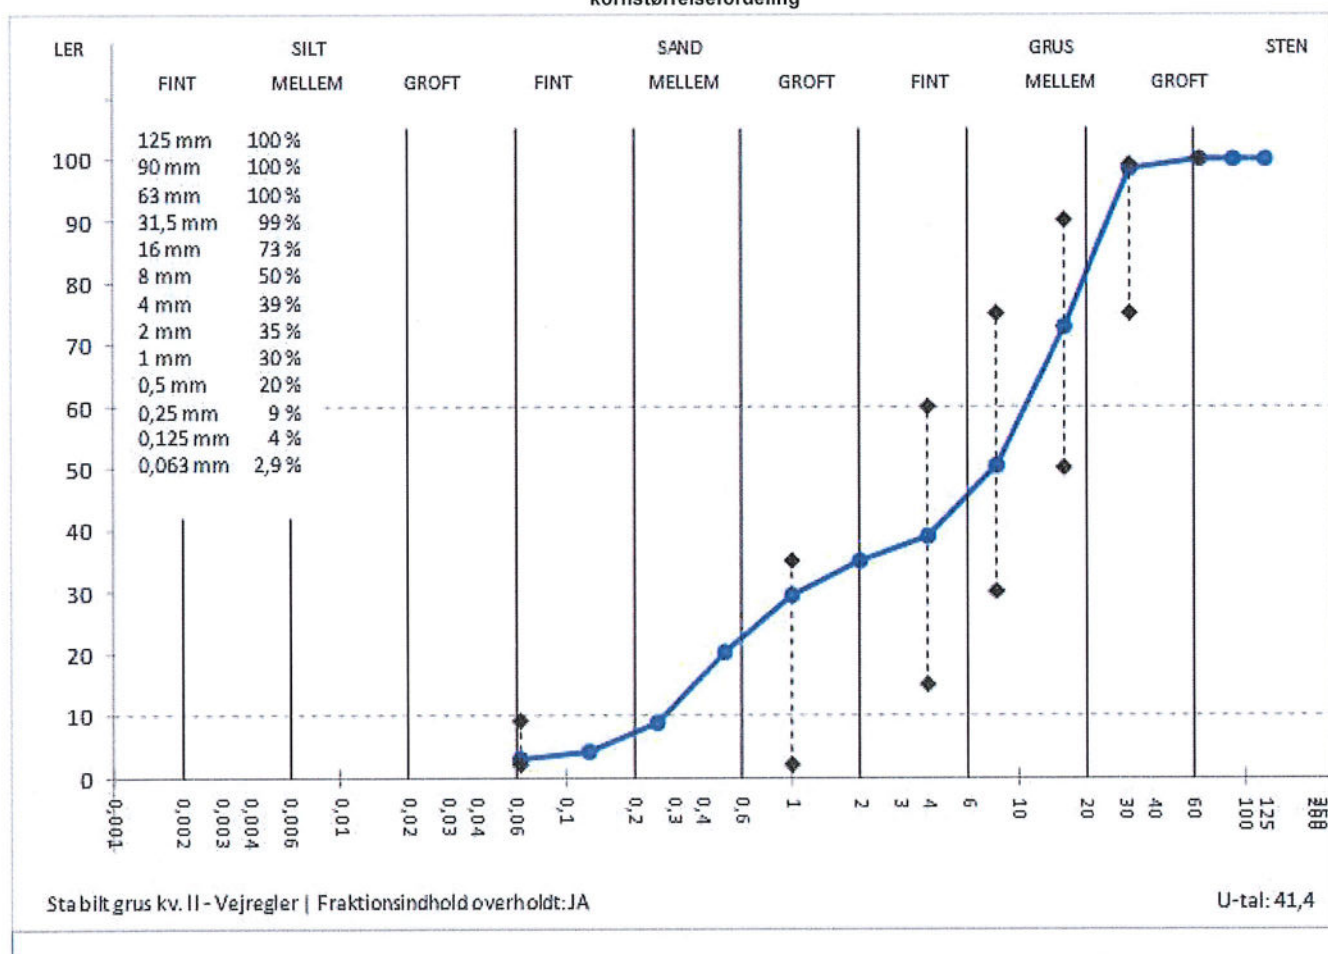

Tegnforklaring:

i.m.: ikke målelig

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.


PST Gruppen ApS
Engmarksvej 26
7100 Vejle
Att.: Lars Nielsen

Rapportnr.: AR-26-HP-26001960-01
Rapportdato: 18.06.2026
Batchnr.: EUAB75-26001960
Kundenr.: CA0024107

Analyserapport

Prøvetype:	Stabilt grus 0-32 mm kv. II	Prøvested:	Lejrskov Grusgrav
Prøvemærke:	SG II		
Lab prøvenr:	233-2026-00196001	Enhed	
Sigteanalyse, våd			
Gennemfald 125mm	100	%	
Gennemfald 90mm	100	%	
Gennemfald 63mm	100	%	
Gennemfald 31,5mm	99	%	
Gennemfald 16mm	73	%	
Gennemfald 8 mm	50	%	
Gennemfald 4 mm	39	%	
Gennemfald 2 mm	35	%	
Gennemfald 1 mm	30	%	
Gennemfald 0,5 mm	20	%	
Gennemfald 0,25 mm	9	%	
Gennemfald 0,125 mm	4	%	
Gennemfald 0,063 mm	2.9	%	
Methylenblå			
Methylenblå værdi	2.1		
Knusningsgrad			
Totalt knust	2	%	
Delvist knust	23	%	
Totalt afrundet	50	%	

Tegnforklaring:

i.m.: ikke målelig

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

Side 2 af 3

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.