
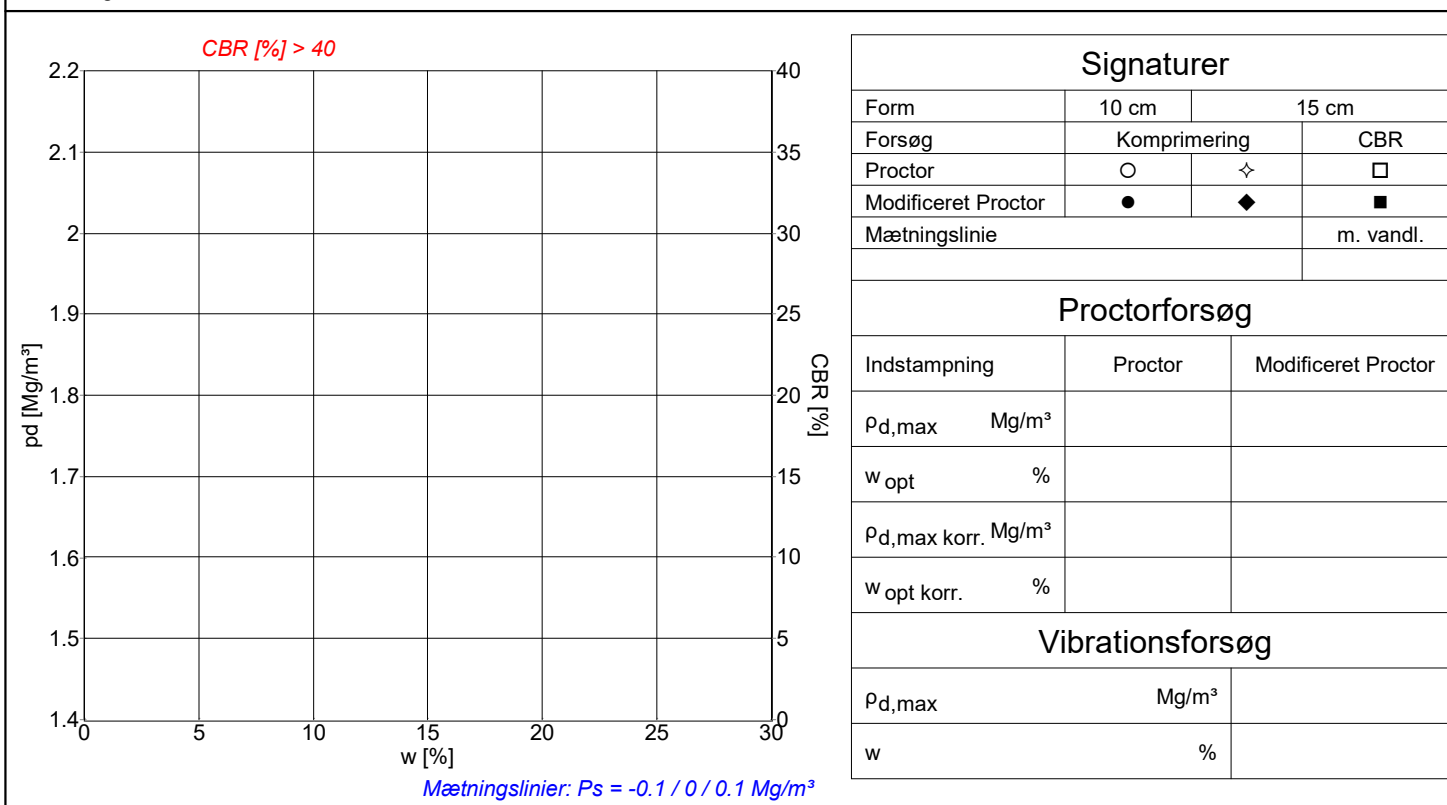


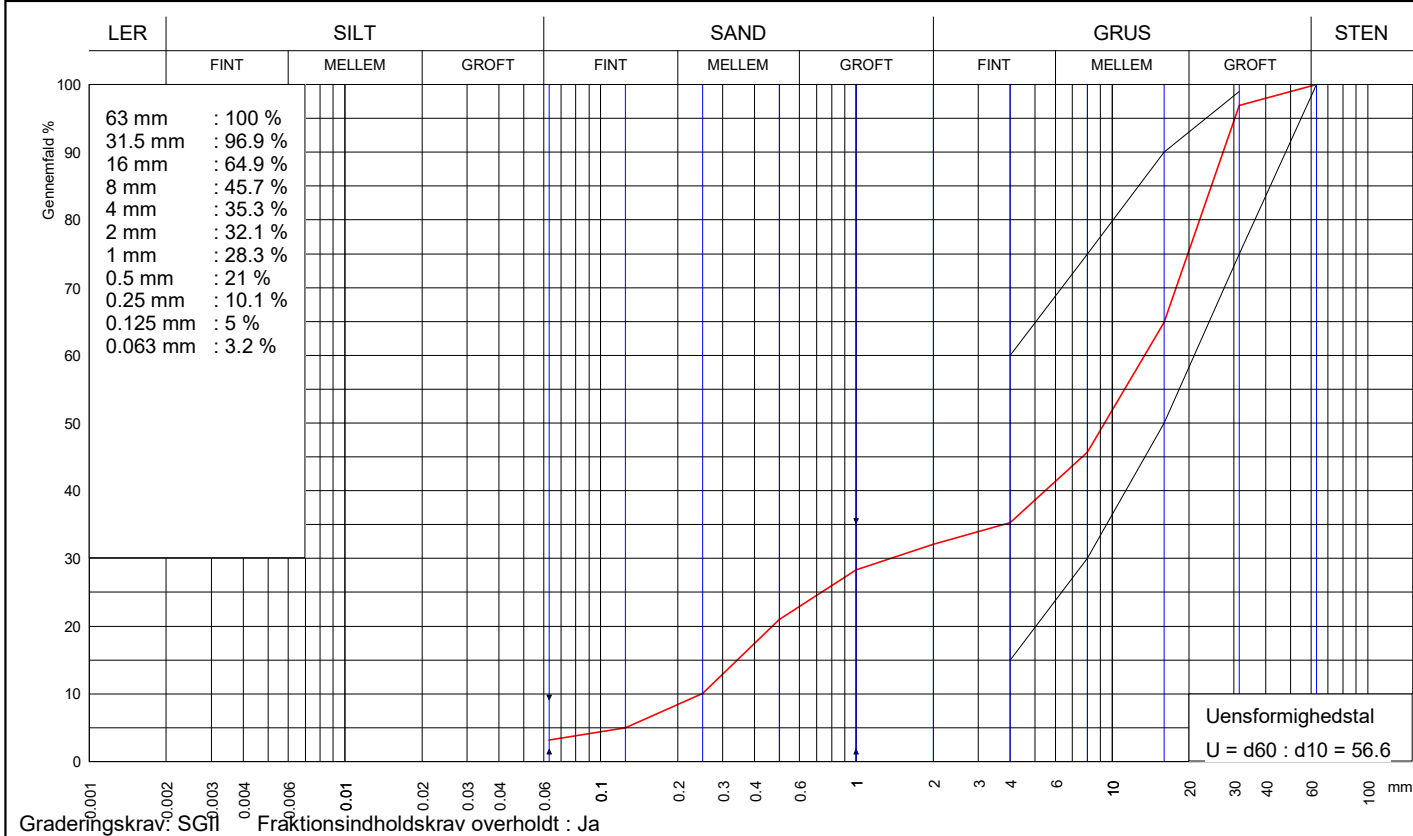

Gennemfald 0.063 mm	3.2 %	Frasigtet > 16 mm	s	35.1 %	Frasigtet > 80 mm	%		
Flydegrænse	w _L	Plasticitetsgrænse	w _P		Plasticitetsindeks	I _P		
Korndensitet(0-0.063mm)	ρ _s	Mg/m³	Korndensitet(0-16mm)	ρ _s	Mg/m³	Korndensitet, filler	ρ _f	Mg/m³
Kalkindhold(0-1mm)	ka	%	Kalkindhold(0-16mm)	ka	%	Kalkindhold(>16mm)	ka	%
Glødetab	gl	%	Glødetab reduceret	gl _{red}	%	Methylenblå MB		= 2,95
Sandækvivalent (0-4mm) SE ₄	%	Humusindhold						
Vurderet frostfare		Vandindhold in situ	w _{nat}	%				

Prøvebeskrivelse: Stepping 2 - SG II

Rekvirent: J26.0669			Franck Miljø & Geoteknik	Station / Boring	Mrk.:
Sted: Stepping 2 - SG II				Dybde / Kote	Lab. nr.: 7
Udt. d.:	Modt. d.:	Tegn.:	Godk.:	Sag nr.: J26.0669	Bilag/side nr.: