

Brandskyddsföreskrifter för Betelkyrkan Ljungby

Allmänna råd och anvisningar vid användning av levande ljus, placering av lösa stolar, brandsläckare, nödutgångar, brandvarnare, utrymningsplaner med mera.

Tempelvärdar, ungdomsledare, ljudgrupp, styrelse, mötesledare, anställda och alla andra som har ansvar för någon form av samlingar **ska** ta del av dessa anvisningar.

1. Kyrksalen och lilla salen


- Lösa stolar **får inte** placeras i kyrksalens gångar.
- Levande ljus **får inte** placeras vid mittgången på hållare för blommor.
- Levande ljus får placeras i fönster, på altaret och på ljusbäraren i kyrksalen . Övriga placeringar måste ske med största försiktighet och aktsamhet, så att brand inte kan uppstå.
- I de fall levande ljus används vid t.ex. luciatåg eller dylikt måste en eller flera brandvakter (med brandfilt/hink vatten) finnas tillgängliga.
- Nödutgångar **får inte** vara blockerade.
- Brandsläckare är placerad i entren, se utrymningsplan.
- Brandfilt är placerad i entren och framme vid ljusbäraren, se utrymningsplan.
- Brandvarnare är placerad i entren till kyrksalen.
- Lösa stolar får endast placeras i lilla salen och på estraden.
- Lilla salens dubbeldörr mot entren ska vara upplåst och får inte blockeras.

2. Läktaren

- Inga levande ljus får användas på läktaren.
- Nödutgång **får inte** blockeras.
- Nödvredet på dubbeldörren mot trapphuset ska vridas nedåt, så att den passiva dörren är olåst under mötestid.
- Brandsläckare är placerad utanför dörren i trapphuset.
- Då flera än 50 personer befinner sig på läktaren, ska en mötesvärd eller annan ansvarig befinna sig på läktaren.

3. Vinden och lyorna

- Inga levande ljus får användas på vinden och i lyorna.
- Nödutgångar **får inte** blockeras.
- Brandsläckare är placerad i första rummet närmast trapphuset.
- Brandvarnare är placerad i första rummet närmast trapphuset.
- Branddörren ska alltid vara stängd.



4. Församlingsvåningen - källarplanet

- Levande ljus får användas med aktsamhet. Den som tänder ljus ska se till att ljusen släcks.
- Nödutgångar **får inte** vara blockerade, gäller vid markplanet och vid köksutgången.
- Utrymningskorridoren vid köket **får inte** blockeras med serveringsvagnar eller dylikt.
- Brandsläckare är placerad i trapphus och korridoren utanför köket. Se utrymningsplan.
- Brandvarnare är placerad församlingsvåningen.
- Brandfilt är placerad i diskrummet och i korridoren utanför köket. Se utrymningsplan.



5. Expeditionen

- Brandsläckare är placerad i hallen.


6. Allmänt


- Vid utrymning av lokalerna **bör** mötesledare, mötesvärdar, ljudtekniker eller annan ansvarig för samlingen, om möjligt lämna lokalen sist för att leda utrymningen.
- Personerna ovan bör hjälpa besökare med funktionsnedsättningar.
- Vid nödutrymning av lokalen ska ovanstående personer anvisa att återsamlingsplats är på parkeringen på andra sidan Bergagatan mot köpcentret Månen.
- Utrymningsplaner finns placerade till höger innanför dörren i kyrksalen och församlingsvåningen/källarplanet.
- Vid övernattnig i kyrkans lokaler ska den ansvarige läsa igenom reglerna och göra en anmälan om tillfällig övernattnig. Se länk nedan.
Länk: <https://www.ljungby.se/Overnattnig/>
- Telefon för att ringa 112 finns i hissen

Ovanstående anvisningar är delvis framtagna tillsammans räddningstjänsten i Ljungby. Ansvarig för brandskyddet i Betelkyrkan är Roland Byström.



Utrymningsväg!
FÅR EJ BLOCKERAS

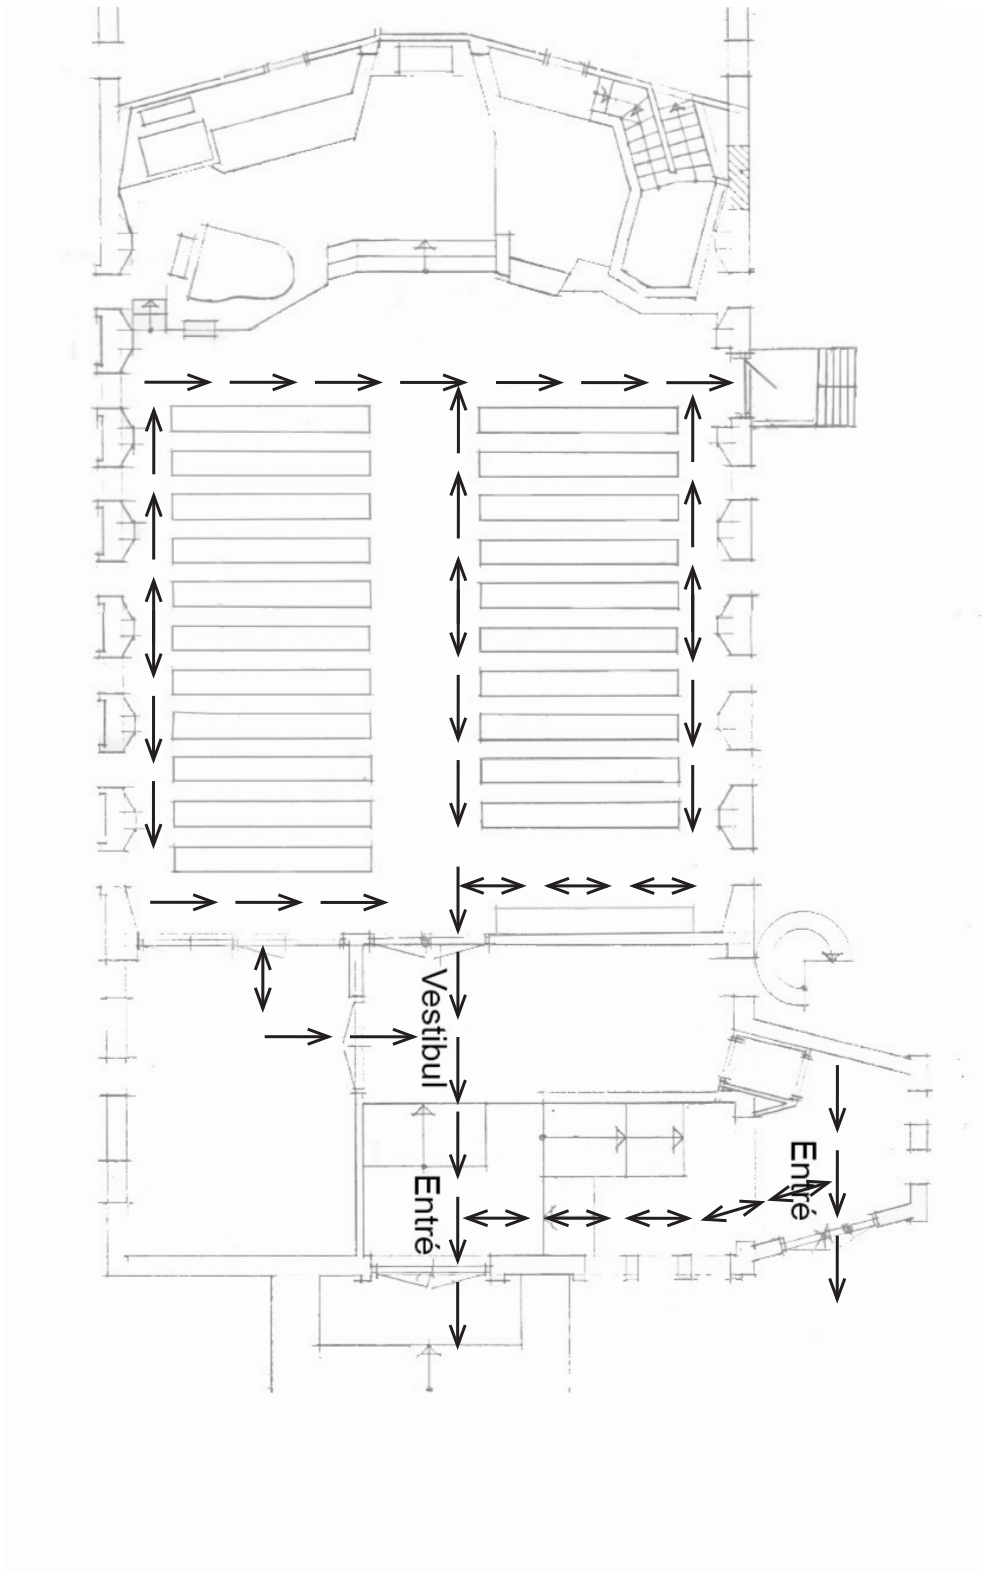



BRANDSKYDDSFÖRESKRIFTER VID UTHYRNING AV FÖRSAMLINGENS LOKALER

Allmänt

Råd och anvisningar vid handhavande av levande ljus, nödutgångar, brandsläckare mm. Alla som har ansvar för någon form av samling ska ta del av dessa anvisningar.

- * Informera mötesdeltagarna var nödutgångarna finns, se tavla för utrymning.
- * Nödutgångar får **INTE** vara blockerade, gäller samtliga nödutgångar.
- * Utrymningskorridoren vid köket får **INTE** blockeras med serveringsvagnar el. dyl.
- * Ta reda på var brandsläckare/brandfilt är placerade, se tavla för utrymning.
- * Levande ljus får användas med aktsamhet. **OBS!** Den som tänder ljus ska se till att de blir släckta.
- * Telefon för larm finns i utrymningskorridoren vid köket och i hissen.
- * Vid utrymning av lokalerna **bör** mötesledare, ljudtekniker eller annan Ansvarig för samlingen, om möjligt lämna lokalen sist för att kunna leda Utrymningen.