


TERMOSTATO: EXT-RCP-24

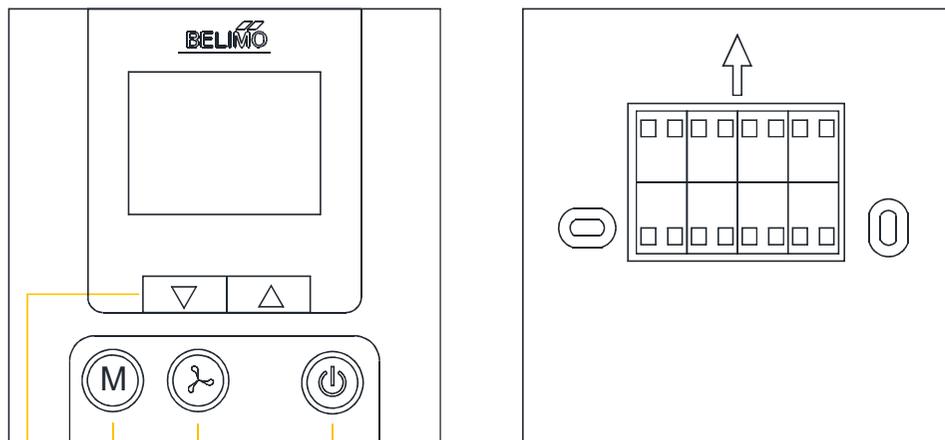

Incluye placa de montaje para chalupa vertical estandar.
Incluye sensor de temperatura externo

- Botón de Encendido/Apagado
- Velocidad de Ventilador (cuando aplica)
 - Baja
 - Media
 - Alta
 - Automático

Nota: Para una velocidad, sólo está disponible la velocidad media
- Botón Mode: Seleccione modo de trabajo
 - Enfriamiento
 - Calefacción
 - Ventilador
 - Automático
- Selector de temperatura deseada

EXT-RCPB-24

CONFIGURACIÓN

Para configurar el termostato haga lo siguiente:

Estando el termostato apagado, presione "M" por 10 segundos para ingresar al menú y configurar todos los parámetros. Nota: estando en el menú de configuración el termostato se apagará si no oprime ninguna tecla durante 8 segundos.

	Descripción	Asignado de fábrica	Rango
1	Estado de encendido (0: off, 1: on, 2: mantenido)	2	0 a 2
2	Velocidades del ventilador (0: una velocidad, 1: tres velocidades)	1	0 o 1
3	Modo del ventilador (DA: Cuando la temperatura alcanza el set-point, la válvula cierra pero el ventilador se mantiene encendido, DB: Cuando la temperatura alcanza el set-point, la válvula cierra y el ventilador se detiene).	DA	Da, Db
4	Selección de sensor (0: Sensor interno, 1: Sensor remoto)	1	0 o 1
5	Visión de temperatura (0: Celsius, 1: Fahrenheit)	0	0 o 1
6	Calibración de temperatura	0	-20° a +20°
7	Setpoint mínimo permitible al usuario	5° / 41°	0 a 99
8	Setpoint máximo permitible al usuario	35° / 96°	0 a 99.5
9	Ancho de banda	2	-

Para moverse de un parámetro a otro oprima la tecla M, para cambiar el valor del parámetro oprima las flechas arriba o abajo. Para salir del modo de configuración oprima la tecla del ventilador.



TS
Tecnocontrol y
Sistemas
S.A. de C.V.
PITAGORAS 1263-4
COL. DEL VALLE
MEXICO D.F.
TEL. 56-06-84-20
56-05-19-39

CLIENTE:

CLIENTE

TITULO:

TERMOSTATO BELIMO EXT-RCP-24



Escala: S/E
Fecha: 27-NOV-2012
Proyectó: Ing. Jaime Márquez
Dibujó: Carlos Eduardo Martínez
Revisó:
Autorizó:
Archivo: PL-EXT-RCP-24-CAA-00.dwg

FAX 56-01-20-72
tecnosis@prodigy.net.mx

Listo de mat. en memoria de proyecto

Todo uso ilícito de este documento será demandado jurídicamente

Plano: EXT-RCP-24
REV. 0

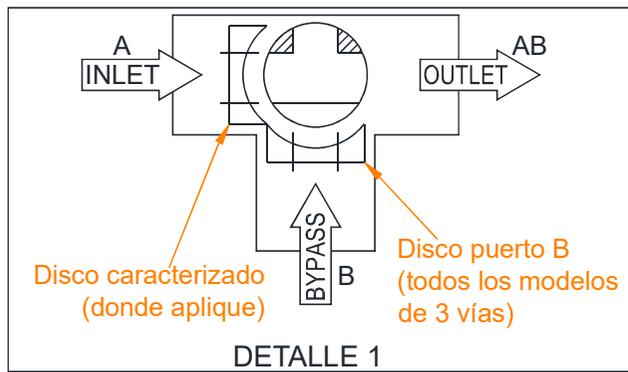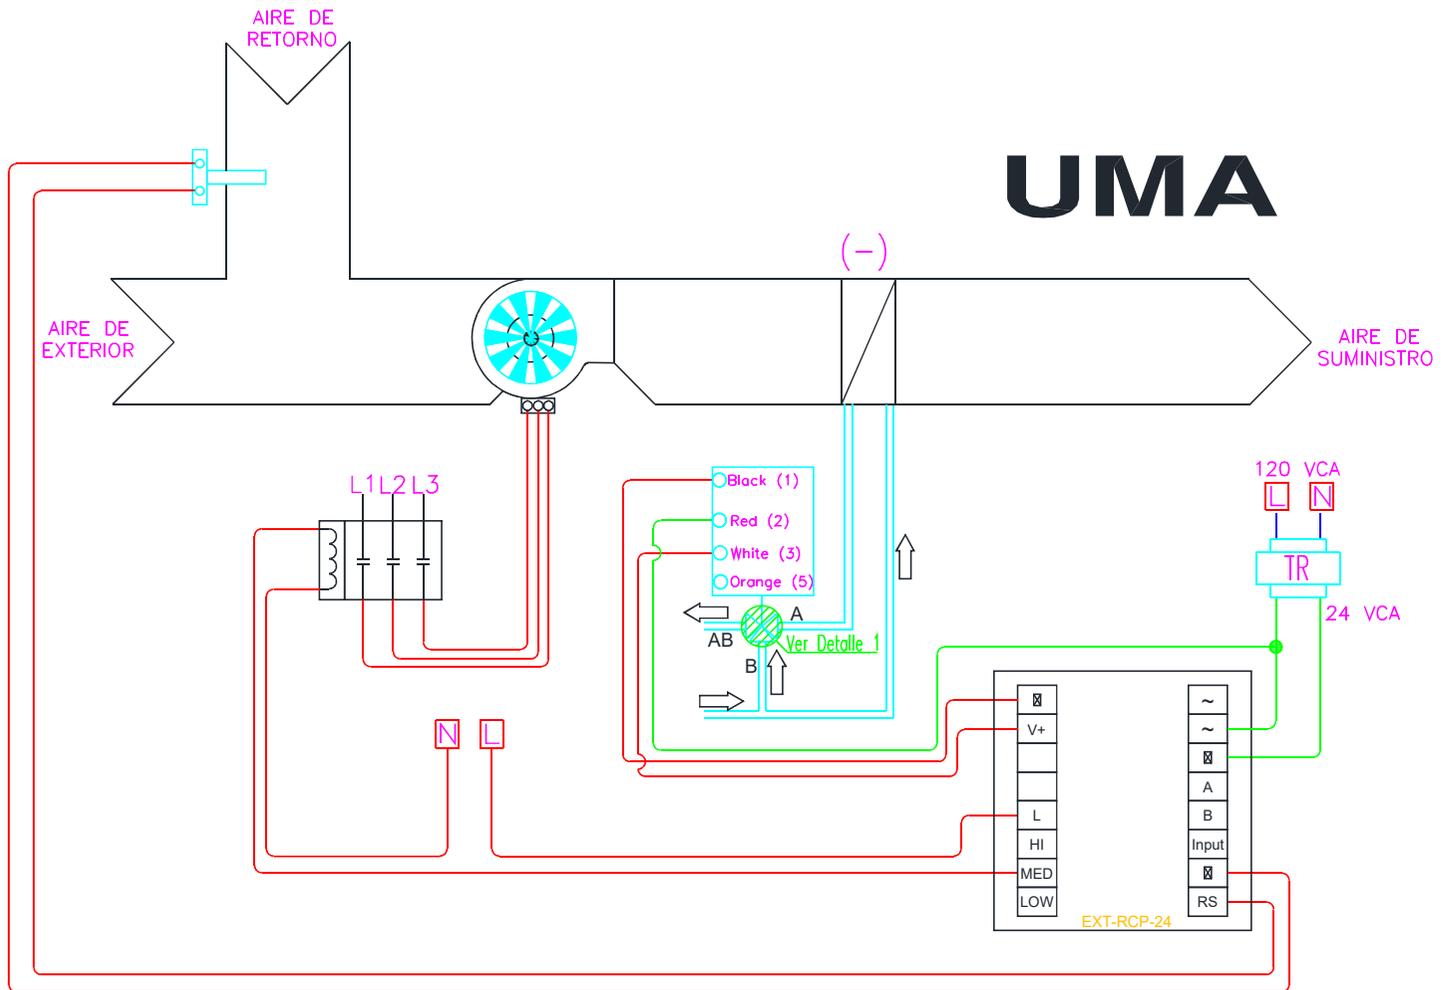

TS
Tecnocontrol y
Sistemas
S.A. de C.V.
 PITAGORAS 1263-4
 COL. DEL VALLE
 MEXICO D.F.
 TEL. 56-05-84-20
 56-05-19-39



CLIENTE:
 CLIENTE

TITULO:
 TERMOSTATO BELIMO EXT-RCP-24

Lista de mat. en memoria de proyecto **Todo uso ícito de este documento será demandado jurídicamente**

Escala: S/E	
Fecha: 27-NOV-2012	
Proyectó: Ing. Jaime Márquez	
Dibujó: Carlos Eduardo Martínez	
Revisó:	
Autorizó:	
Archivo: PL-EXT-RCP-24-CAA-00.dwg	
Plano: EXT-RCP-24	REV. 0

TERMOSTATO: EXT-RCP-24 CON VÁLVULA BELIMO

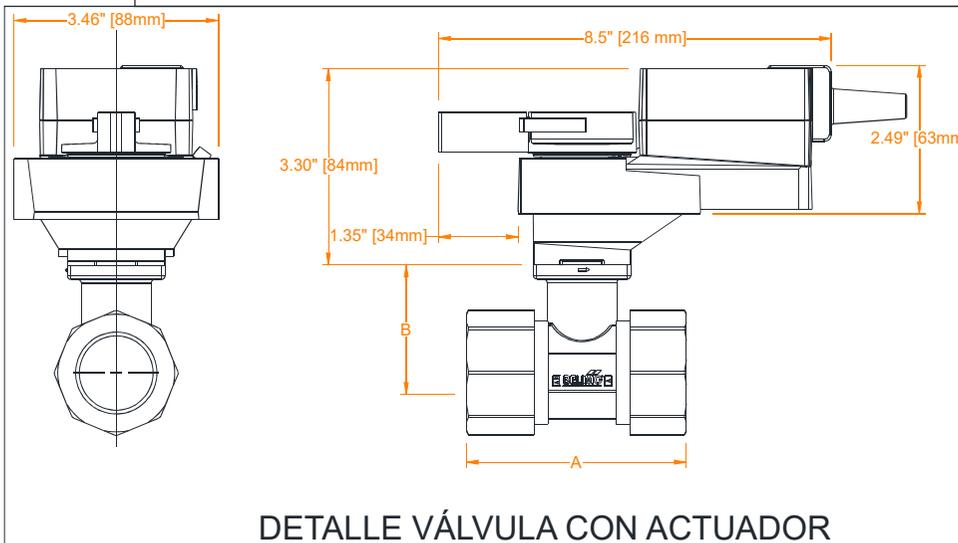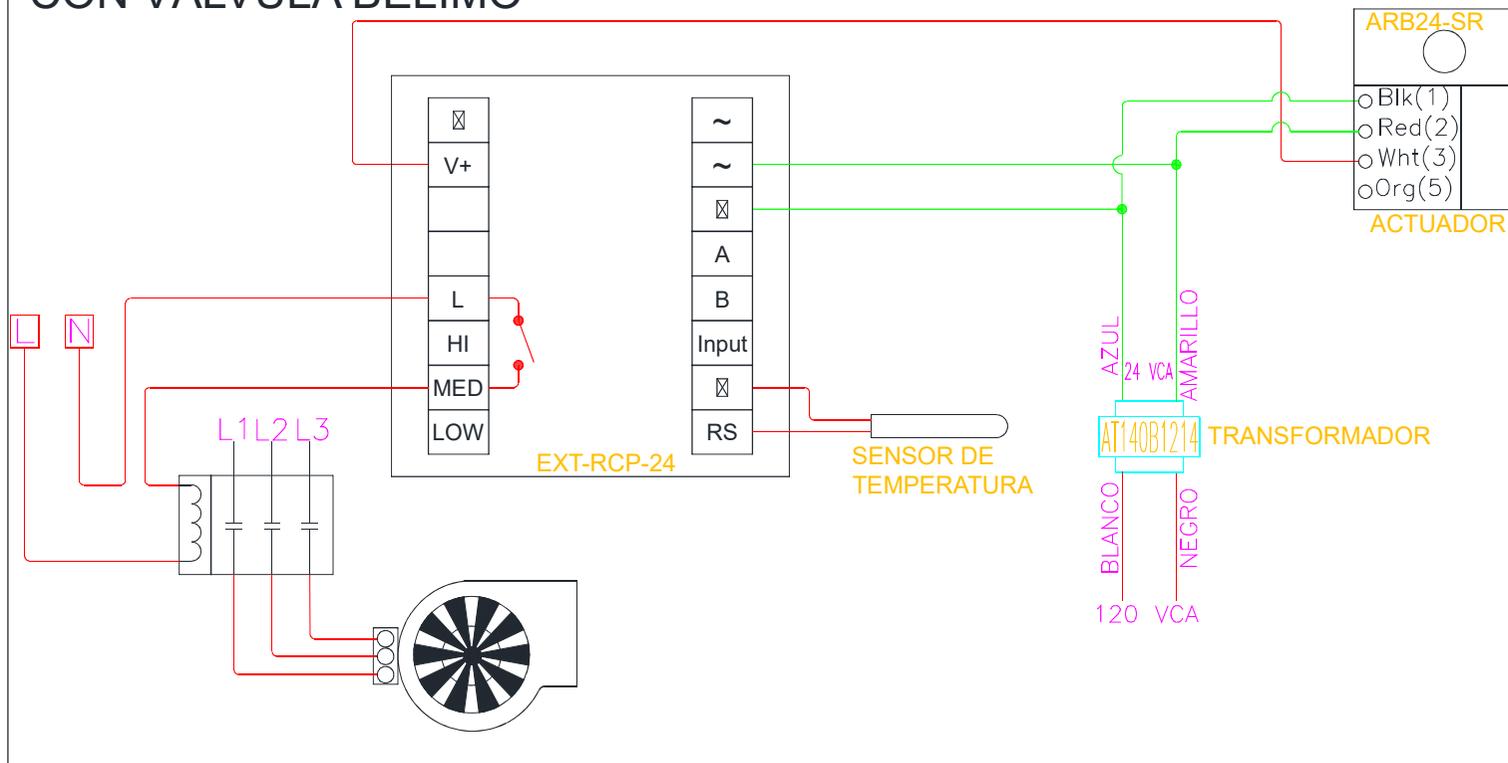

DETALLE VÁLVULA CON ACTUADOR




TS
Tecnocontrol y
Sistemas
S.A. de C.V.
PITAGORAS 1263-4
COL. DEL VALLE
MEXICO D.F.
TEL. 56-05-84-20
56-05-19-39

CLIENTE:	CLIENTE	Escala:	S/E
		Fecha:	27-NOV-2012
TITULO:	TERMOSTATO BELIMO EXT-RCP-24	Proyectó:	Ing. Jaime Márquez
		Dibujó:	Carlos Eduardo Martínez
		Revisó:	
		Autorizó:	
		Archivo:	PL-EXT-RCP-24-CAA-00.dwg
		Plano:	REV.
		EXT-RCP-24	0

Listo de mat. en memoria de proyecto
Todo uso ilícito de este documento será demandado jurídicamente

TERMOSTATO: EXT-RCP-24

ACTUADOR: ML7984A4009

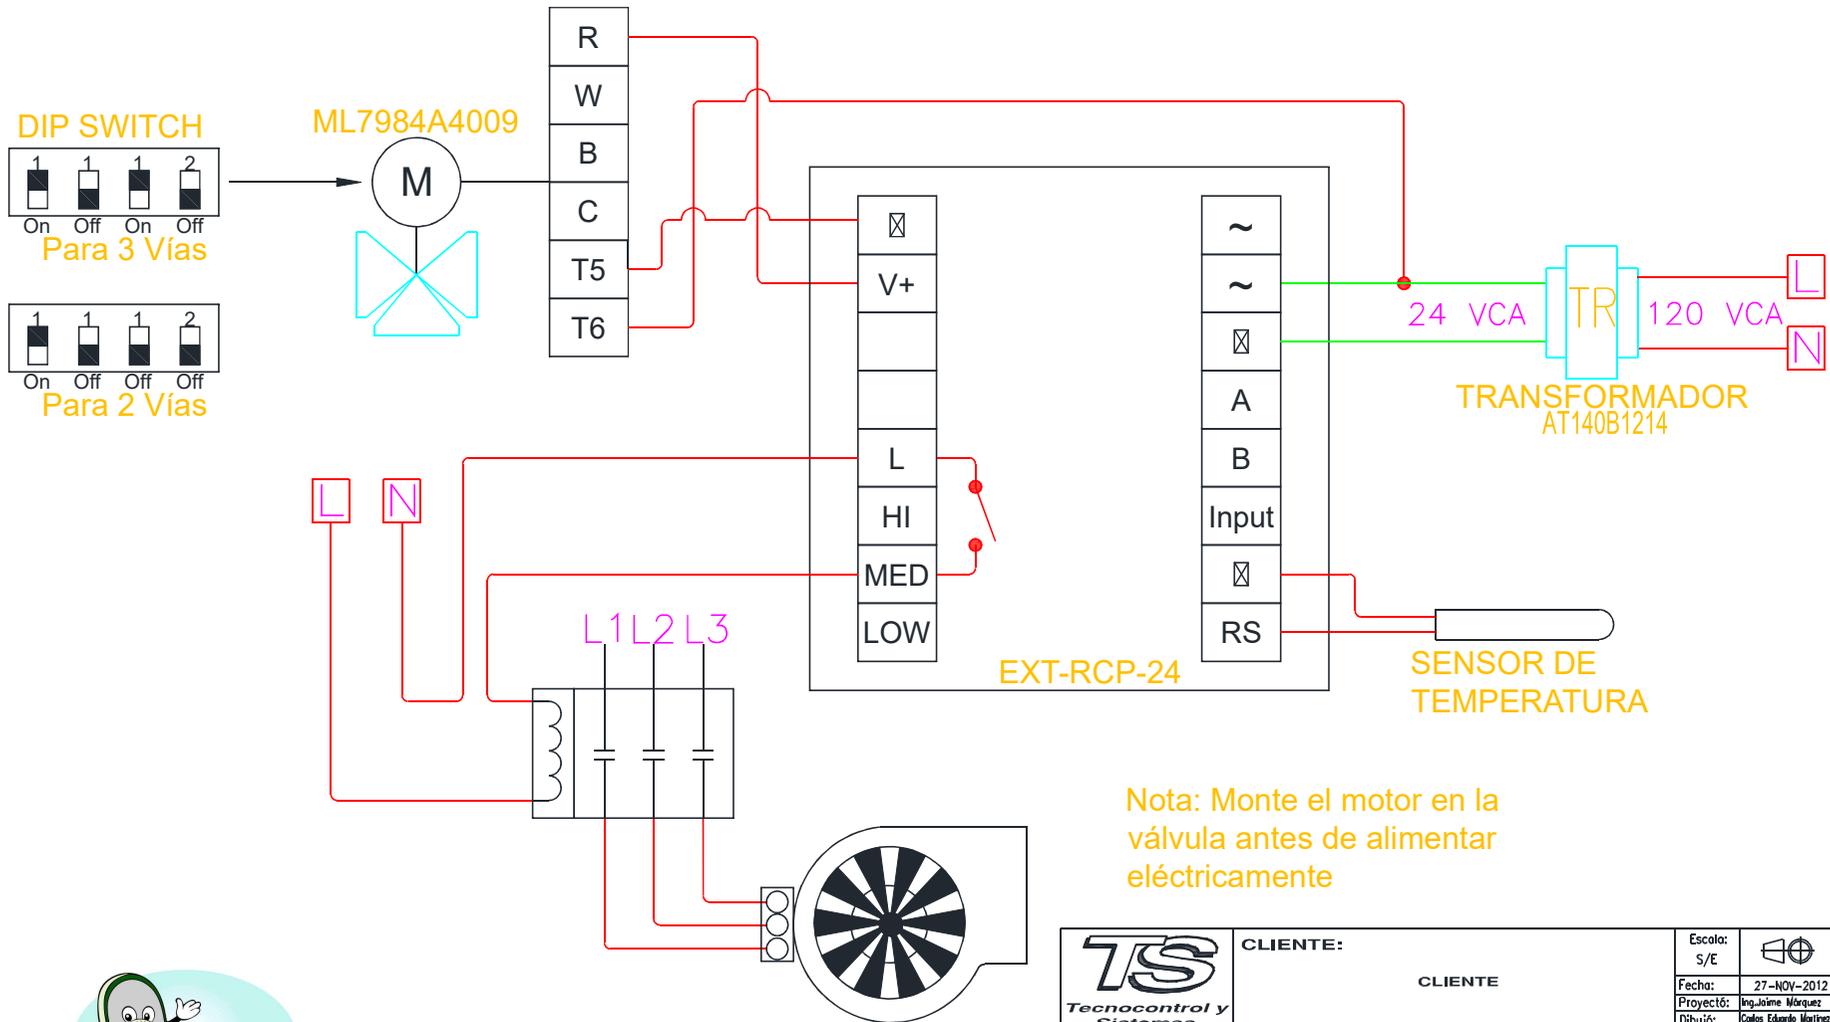

TS
 Technocontrol y
 Sistemas
 S.A. de C.V.
 PITAGORAS 1263-4
 COL. DEL VALLE
 MEXICO D.F.
 TEL. 56-05-84-20
 56-05-19-39


CLIENTE:	CLIENTE	Escala: S/E	
TITULO:	TERMOSTATO BELIMO EXT-RCP-24	Fecha:	27-NOV-2012
		Proyectó:	Ing. Jaime Márquez
		Dibujó:	Carlos Eduardo Martínez
		Revisó:	
		Autorizó:	
		Archivo:	PL-EXT-RCP-24-CAA-00.dwg
		Plano:	REV.
		EXT-RCP-24	0

Lista de mat. en memoria de proyecto

Todo uso ilícito de este documento será demandado jurídicamente


TERMOSTATO: EXT-RCP-24

ACTUADOR: MN7220A2007

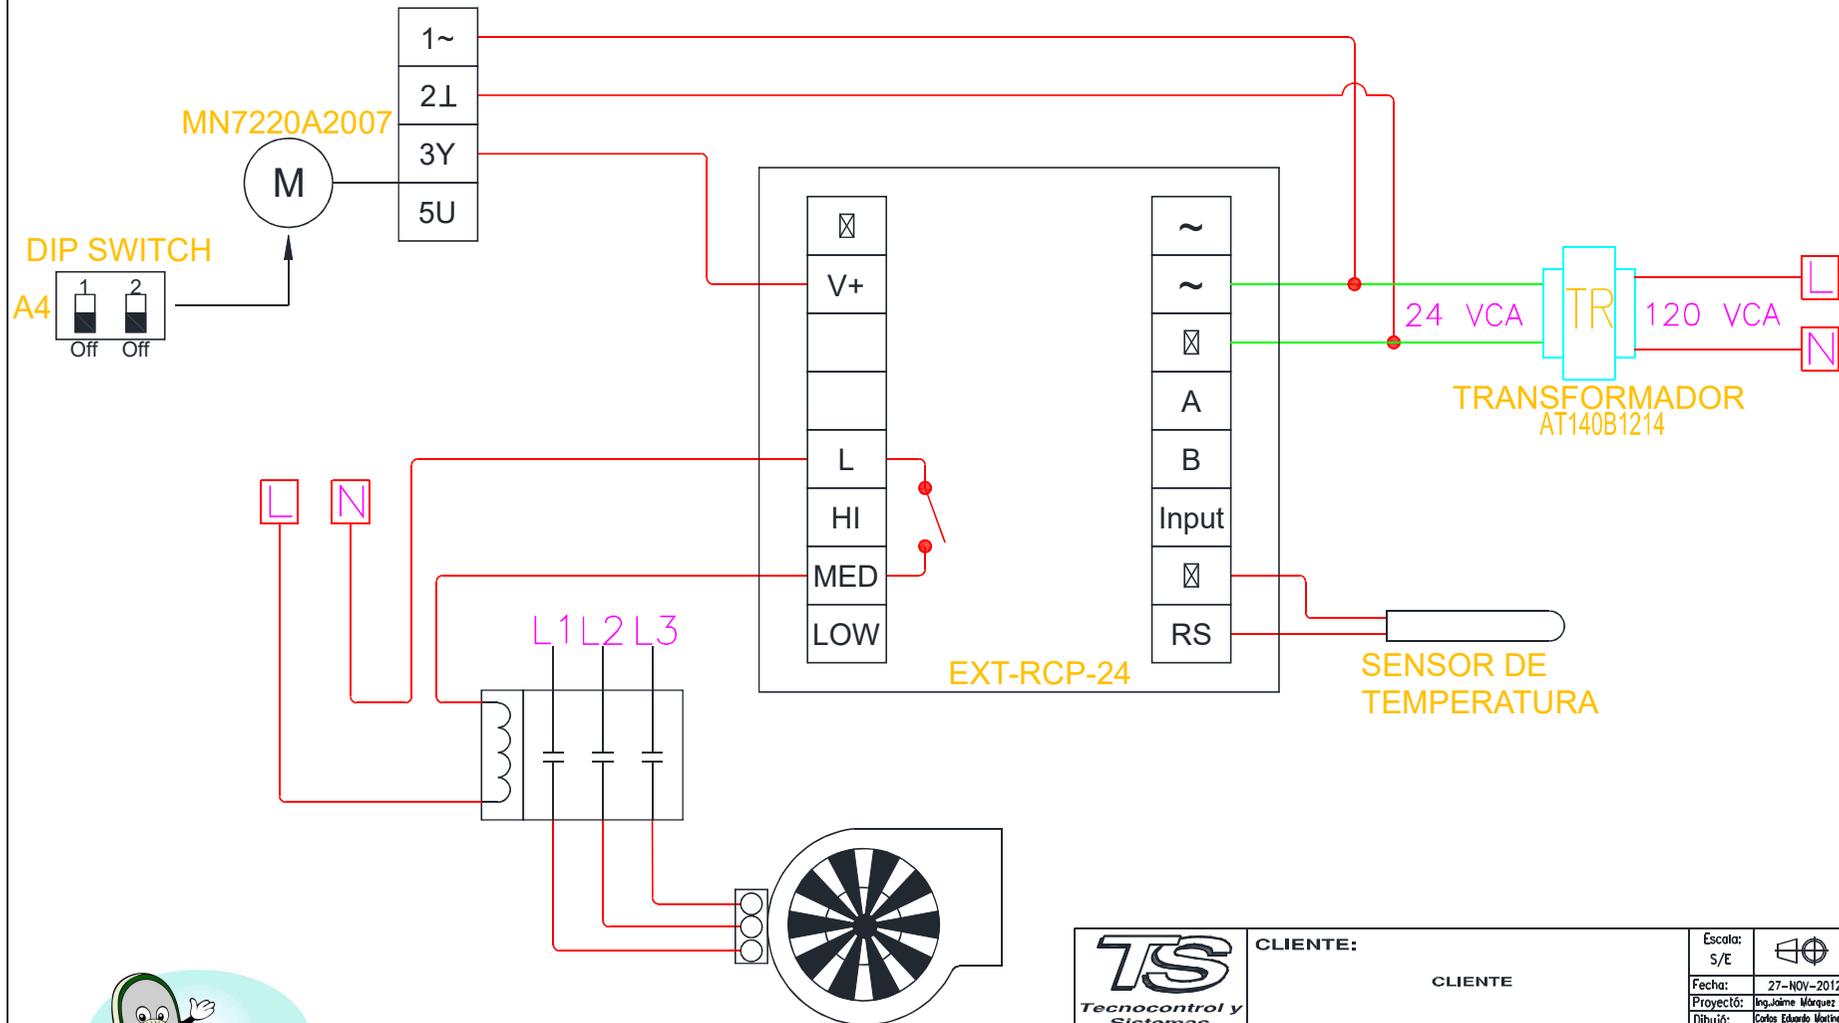

 Tecnocontrol y Sistemas S.A. de C.V. PITAGORAS 1263-4 COL. DEL VALLE MEXICO D.F. TEL. 56-05-84-20 56-05-19-39	CLIENTE: CLIENTE	Escala: S/E		
	TITULO: TERMOSTATO BELIMO EXT-RCP-24	Fecha: 27-NOV-2012 Proyecto: Ing. Jaime Márquez Dibujó: Carlos Eduardo Martínez		
	Listo de mat. en memoria de proyecto	Todo uso ilícito de este documento será demandado jurídicamente	Revisó: Autorizó: Archivo:	Plano: EXT-RCP-24
	FAX 56-01-20-72 tecnosis@prodigy.net.mx	PL-EXT-RCP-24-CAA-00.dwg	REV. 0	
			Escala: 1:1	

TERMOSTATO: EXT-RCP-24 CON 4 ACTUADOR BELIMO LMB24-SR (-T)

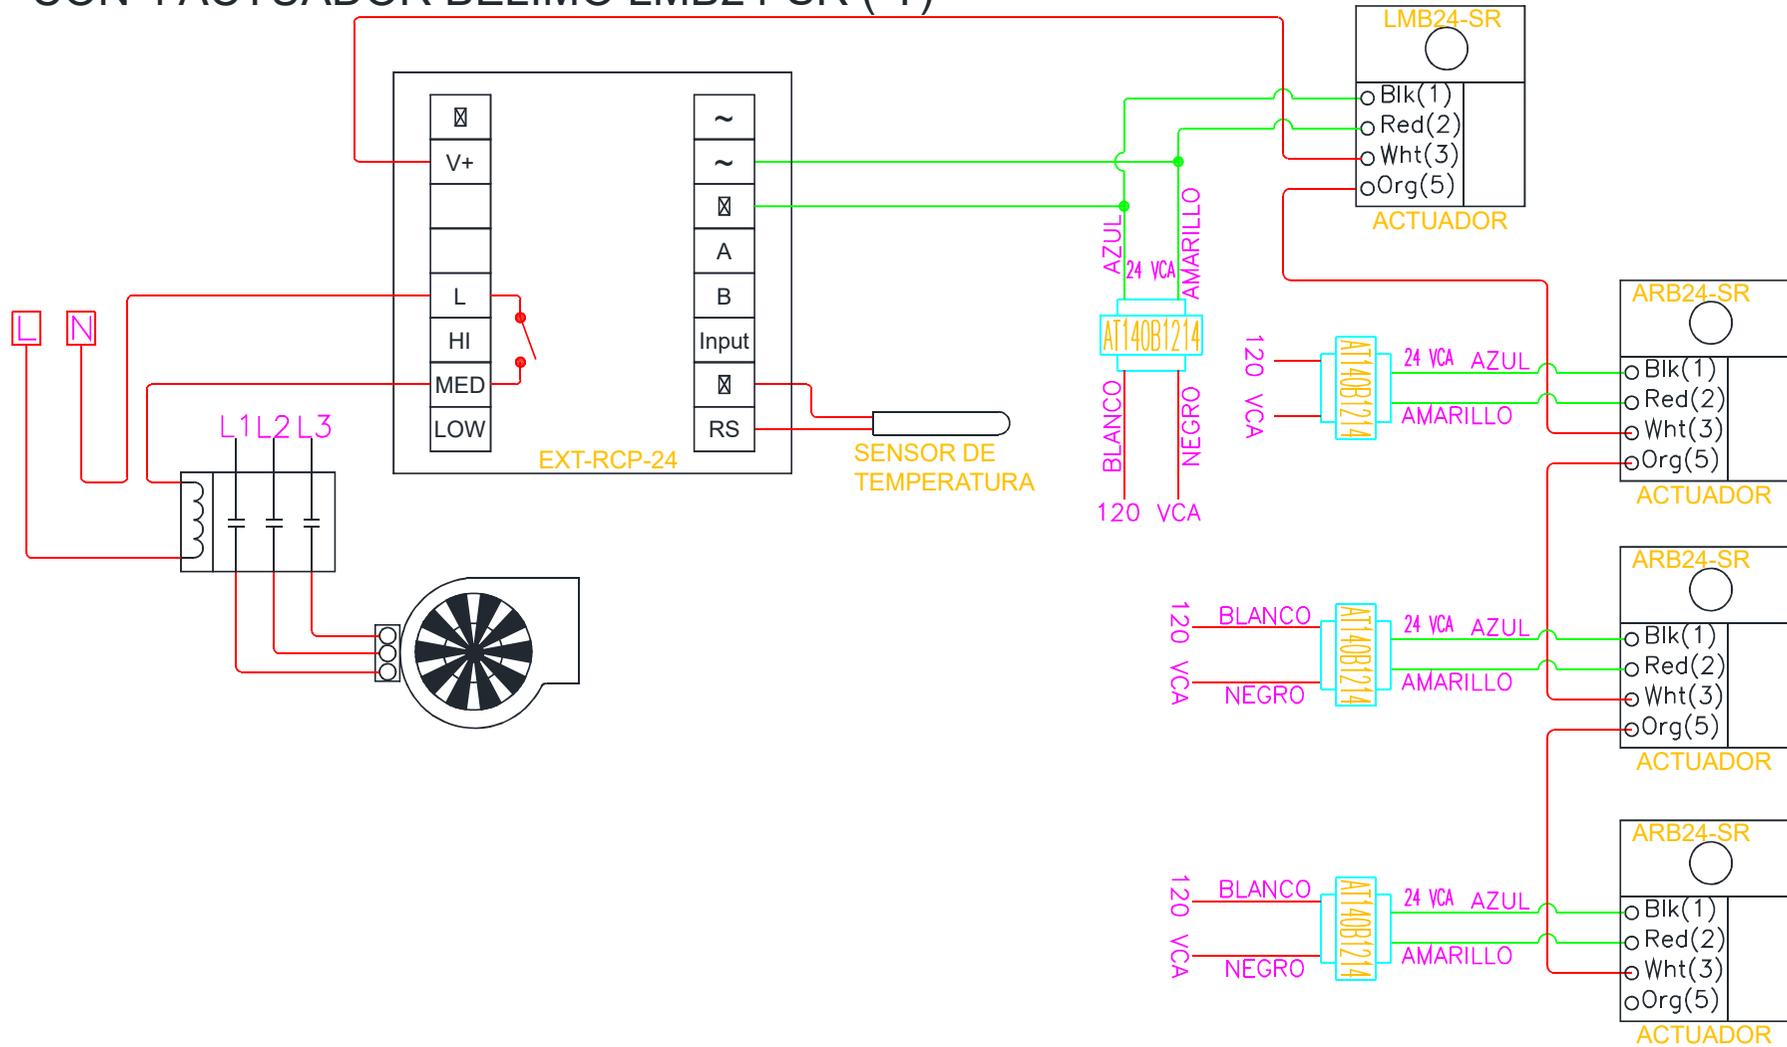

 Tecnocontrol y Sistemas S.A. de C.V. PITAGORAS 1263-4 COL. DEL VALLE MEXICO D.F. TEL. 56-05-84-20 56-05-19-39	CLIENTE: CLIENTE	Escala: S/E		
	TITULO: TERMOSTATO BELIMO EXT-RCP-24	Fecha: 30-OCT-2018	Proyecto: Igo Alonso Saucedo	Dibujo: Carlos Eduardo Martinez
	Listo de mat. en memoria de proyecto	Todo uso ilícito de este documento será demandado jurídicamente	Revisó: Autorizó: Archivo: PL-EXT-RCP-24-CAA-00.dwg	Plano: EXT-RCP-24
	FAX 56-01-20-72 tecnosis@prodigy.net.mx	REV. 0		