


**Erkend Organisme**  
 Electro-Test  
 Haachtsesteenweg 236  
 1820 Melsbroek  
 Tel.: 02/751.98.39  
 e-mail: info@electro-test.be

**Plaats van de elektrische installatie**  
 Polé - Van Den Heuvel  
 Dubbeekstraat 196  
 3200 Aarschot  
  
 EAN 541448860002107121

**Installateur**  
 Flow-Support comm. v.  
 Aarschotsesteenweg 767  
 3012 Wilsele  
 GSM: 0468 23 72 38  
 e-mail: info@flow-support.com  
 BTW BE 0632.685.666



**p. 1/4**  
**Eendraadschema**  
 2 x 230V ~ 50Hz

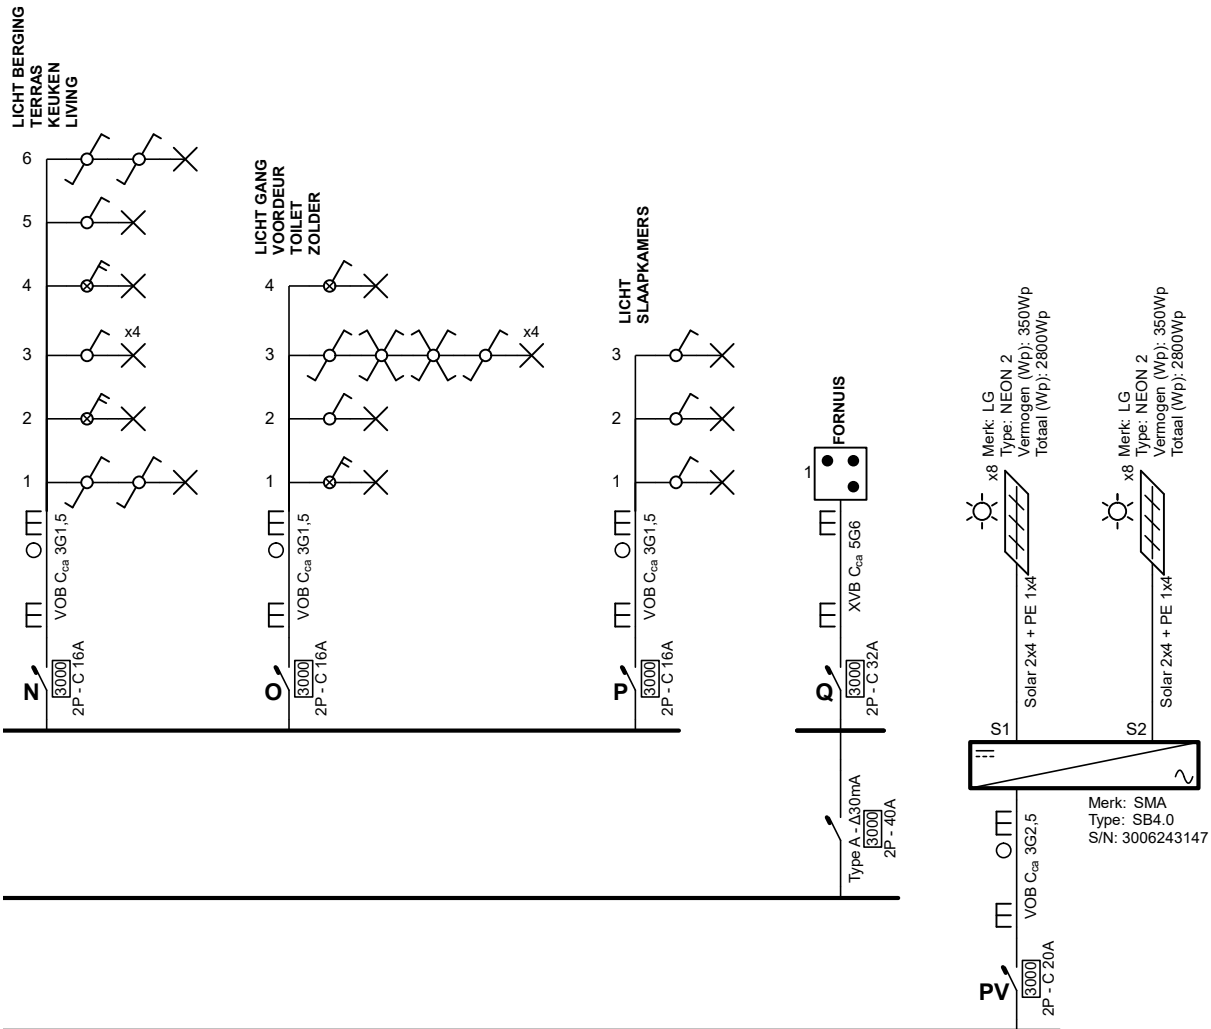

**Erkend Organisme**

Electro-Test  
Haachtsesteenweg 236  
1820 Melsbroek  
Tel.: 02/751.98.39  
e-mail: info@electro-test.be


**Plaats van de elektrische installatie**

Polé - Van Den Heuvel  
Dubbeekstraat 196  
3200 Aarschot

EAN 541448860002107121


**Installateur**

Flow-Support comm. v.  
Aarschotsesteenweg 767  
3012 Wilsele  
GSM: 0468 23 72 38  
e-mail: info@flow-support.com  
BTW BE 0632.685.666

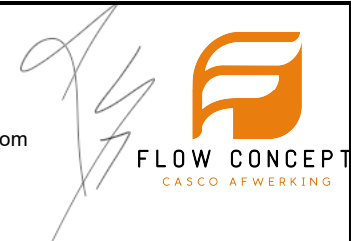

p. 2/4  
**Eendraadschema**


2 x 230V ~ 50Hz

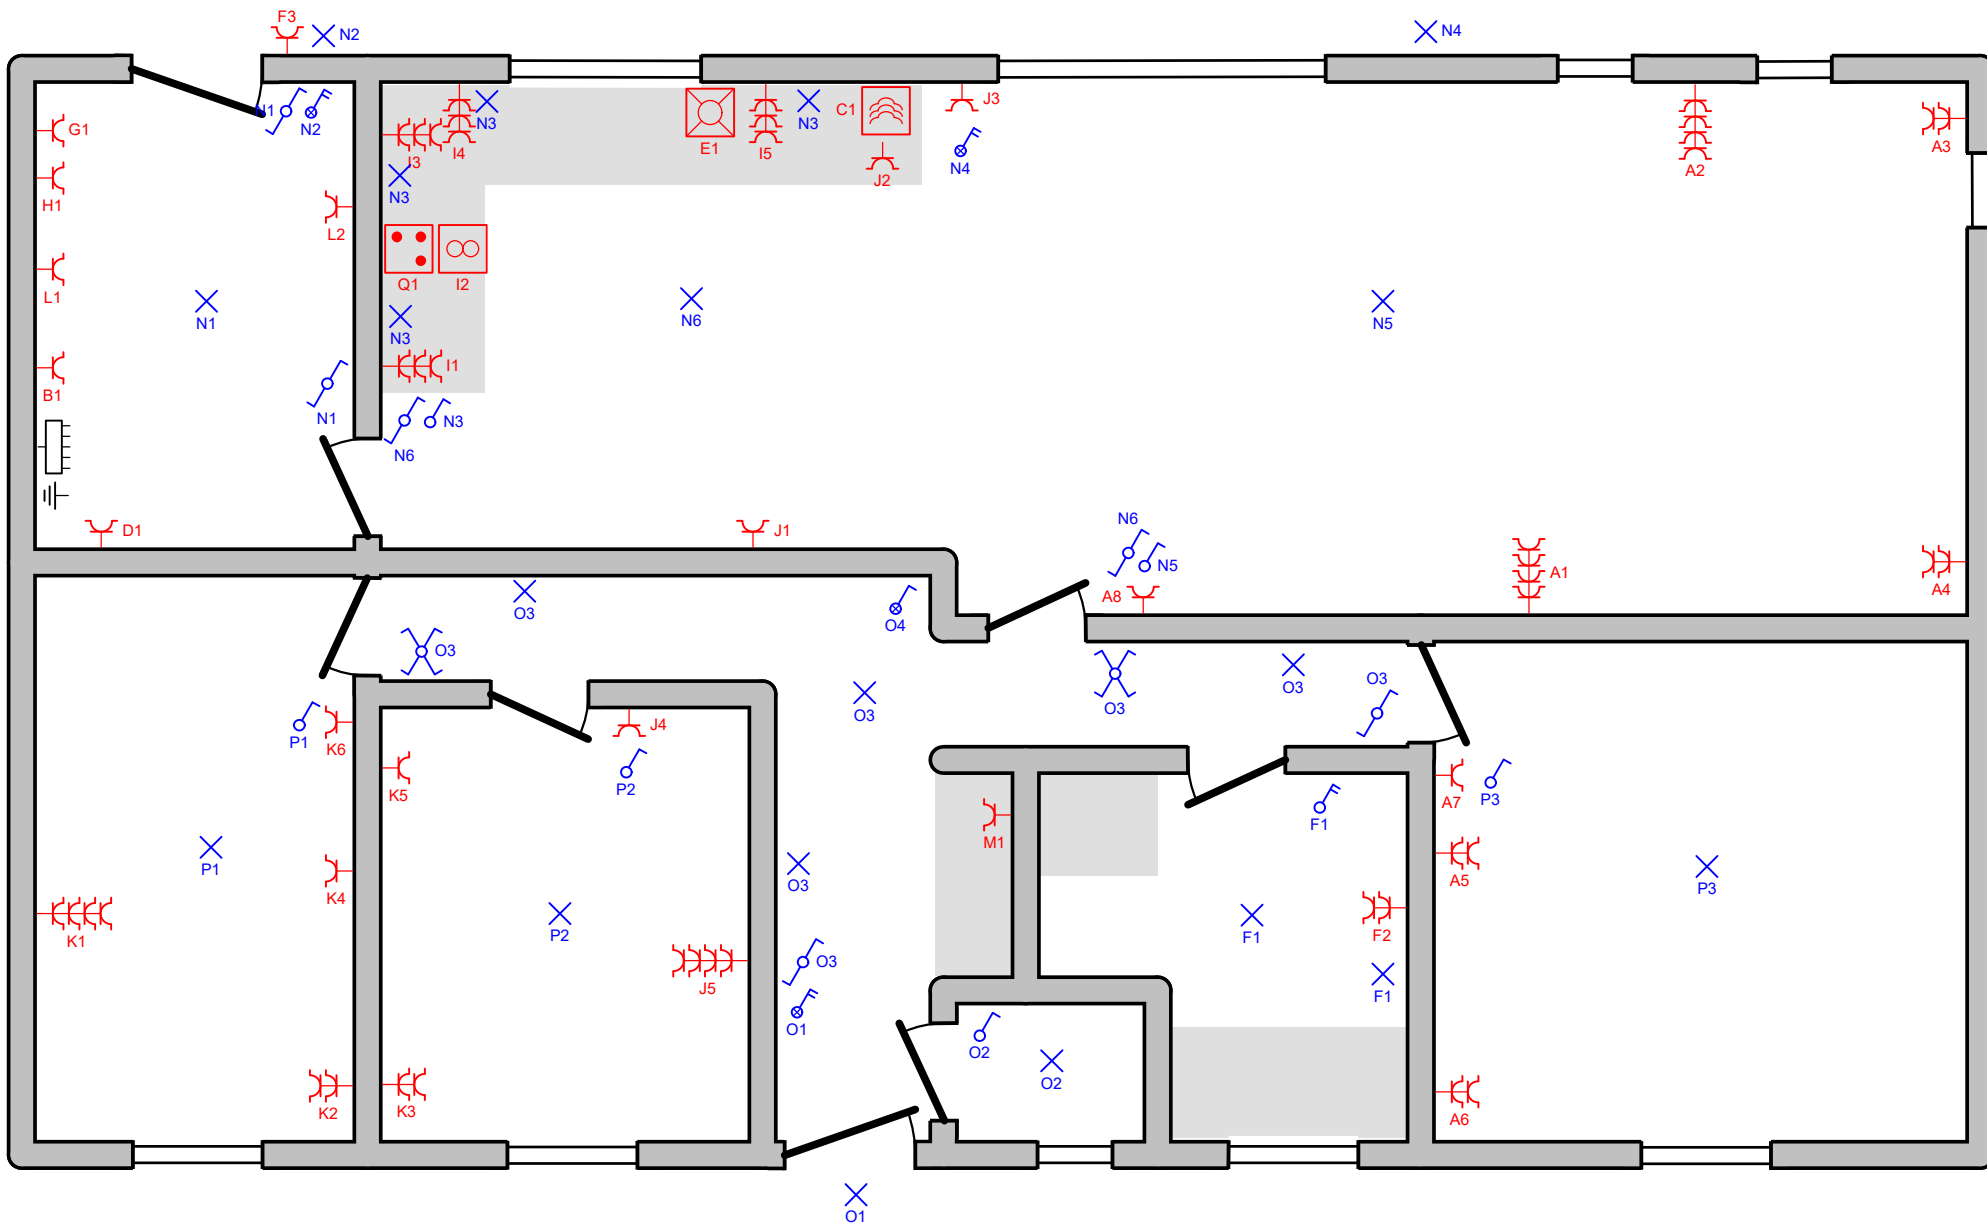

**Erkend Organisme**  
 Electro-Test  
 Haachtsesteenweg 236  
 1820 Melsbroek  
 Tel.: 02/751.98.39  
 e-mail: info@electro-test.be

**Plaats van de elektrische installatie**  
 Polé - Van Den Heuvel  
 Dubbeekstraat 196  
 3200 Aarschot  
  
 EAN 541448860002107121

**Installateur**  
 Flow-Support comm. v.  
 Aarschotsesteenweg 767  
 3012 Wilsele  
 GSM: 0468 23 72 38  
 e-mail: info@flow-support.com  
 BTW BE 0632.685.666

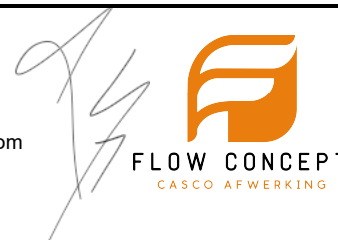

**p. 3/4**  
**Situatieplan**  
 2 x 230V ~ 50Hz

**REM**

**A** STOPCONTACT  
LIVING  
SLAAPKAMER 3

**B** POMP

**C** STOOMOVEN

**D** CV

**E** VAATWAS

**F** BADKAMER  
BUITENSTOPC.

**G** WASMACHINE

**H** DROOGKAST

**I** STOPCONTACT  
AANRECHT & DAMPKAP

**J** STOPCONTACT  
SLAAPKAMER 2  
KOELKAST, OVEN

**K** STOPCONTACT  
SLAAPKAMER 1&2

**L** STOPCONTACT BERGING

**M** STOPCONTACT VESTIARE

**N** LICHT BERGING  
TERRAS  
KEUKEN  
LIVING

**O** LICHT GANG  
VOORDEUR  
TOILET  
ZOLDER

**P** LICHT SLAAPKAMERS

**Q** FORNUIS

**PV**

**Erkend Organisme**

Electro-Test  
Haachtsesteenweg 236  
1820 Melsbroek  
Tel.: 02/751.98.39  
e-mail: info@electro-test.be


**Plaats van de elektrische installatie**

Polé - Van Den Heuvel  
Dubbeekstraat 196  
3200 Aarschot

EAN 541448860002107121

**Installateur**

Flow-Support comm. v.  
Aarschotsesteenweg 767  
3012 Wilsele  
GSM: 0468 23 72 38  
e-mail: info@flow-support.com  
BTW BE 0632.685.666

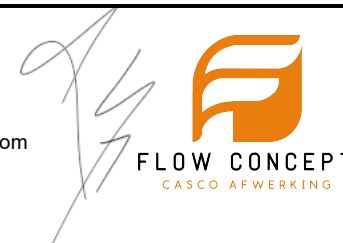

p. 4/4  
Lijst Kringen

2 x 230V ~ 50Hz

**Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle**

<b>Verslagnummer:</b> <b>N° de rapport:</b>	177/2025/7/11/1	<b>Datum van bezoek:</b> <b>Date de visite:</b>	11/07/2025	
<b>Opdrachtgever:</b> <b>Donneur d'ordre:</b>	FLOW-SUPPORT Aarschotsesteenweg 767 - 3012 WILSELE BTW BE 0632.685.666		<b>IK:</b> <b>CI:</b>	
<b>Distributienetbeheerder:</b> <b>Gestionnaire de réseau:</b>	Fluvius	<b>Nr teller:</b> <b>N° compteur:</b> <b>Nr teller nachttarief:</b> <b>N° compteur tarif de nuit:</b>	33545023	<b>EA N-nr:</b> <b>N° EAN:</b>
<b>Plaats van het onderzoek:</b> <b>Lieu du contrôle:</b>	Dubbeekstraat 196 - 3200 AARSCHOT			
<b>Eigenaar:</b> <b>Propriétaire:</b>	Polé - Van Den Heuvel Dubbeekstraat 196 - 3200 AARSCHOT			
<b>Installateur:</b>	FLOW-SUPPORT	<b>BTW/TVA:</b>	BTW BE 0632.685.666	
<b>Gebruikte interne procedure:</b> <b>Procédure interne utilisée:</b>	F-ELS271 (Controle van een periodieke huishoudelijke installatie op hetzelfde adres (studio/appartement/woning))			

**Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:**
**Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE** **Art. hh:** Huishoudelijk / Domestique

**Art. onderzoek:**

 Controlebezoek (6.5) / Visite de contrôle (6.5)  
 Afwijkingen toegepast van / Application de dérogations du: 8.2.2  
 Controlebezoek verzwaaring aansluiting oude installatie (8.4.1) / Visite de contrôle renforcement puissance ancienne installation (8.4.1)

**Onderzoek: / Contrôle:** Woning/Maison

<b>Netspanning /</b> <b>Tension de réseau:</b>	<b>Meter / Bord verbinding /</b> <b>Liaison compteur-tableau:</b>	<b>Max. beveiliging /</b> <b>Protection max.:</b>
1N400V	4 x 10 mm <sup>2</sup> XVB	40A

**Aardelektrode /** **Electrode de terre:** Lus/Boucle 9.61 **Ohm** **Isolatie /** **Isolement:** 9.1 **MOhm** **Aantal verdeelborden /** **Nombre de tableaux:** 1

**Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:** **Aantal eindstroombanen en reservekringen /** **Nombre de circuits terminaux avec réserve comprise:** 18

In(A)	$\Delta$ In (mA)	Type	Eindstroombanen / terminaux	Test $\Delta$ In	1. $\Delta$ In
40A	300mA	A/s	Algemeen	OK	OK
40A	30mA	A/s	Kringen A-H	OK	OK
40A	30mA	A/s	Kringen I-P	OK	OK
40A	30mA	A/s	Kring Q	OK	OK

<b>Visueel zicht Algemeen:</b> <b>Contrôle visuel général:</b>	OK	<b>Rechtstreekse aanraking:</b> <b>Contact direct:</b>	OK	<b>Onrechtstreekse aanraking:</b> <b>Contact indirect:</b>	OK
<b>Aansluitingen:</b> <b>Raccordements:</b>	OK	<b>Equipotentiale verbindingen:</b> <b>Liaisons équipotielles:</b>	OK	<b>Beschermingsgeleiders:</b> <b>Conducteurs de protection:</b>	OK

**Inbreuken / Infractions:**
**Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:**
**Opmerkingen / Remarques:**

- Controle van de pv installatie valt buiten het bereik van dit onderzoek.

**Nota's / Notes:**

 - Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /  
 Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

**Besluit / Conclusion:**

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 11/07/2050  
De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden (opnieuw) gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie "werden (of waren" verzegeld.  
L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension.  
Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le: 11/07/2050  
Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation « étaient (ou) ont été » scellées.

**Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,  
Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,  
VISUM (Datum / Date):**



HACOUR Koen

**Algemene inlichtingen / renseignements généraux:**

Herinnering aan de voorschriften van het Boek 1:

1. Het te onderhouden en de uitgevoerde tussenkomsten op de elektrische installatie te documenteren (onderhoud en test).
2. De nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 te allen tijde worden nageleefd.
3. De documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren (eendraadsschema's, situatieplannen, controleverslagen, ...), dat wordt samengesteld in tweevoud. Waarvoor een kopie ter beschikking van elke eventuele huurder wordt gesteld, die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van de eventuele huurder te stellen.
4. Het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken.
5. Onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties te stellen.
6. De verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden.
7. Een gelijkvormigheidscontrole op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt gesteld ter beschikking van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie op de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

Le rappel sur les prescriptions réglementaires du Livre 1:

1. D'en assurer l'entretien et de documenter toute intervention réalisée sur l'installation électrique (entretien et test).
2. De prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions du Livre 1 soient en tout temps observées.
3. De conserver les documents de l'installation électrique dans un dossier, de le tenir à disposition de toute personne qui peut le consulter et de mettre à disposition une copie de ce dossier à tout éventuel locataire.
4. De transmettre le dossier de l'installation électrique au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant.
5. D'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.
6. De renseigner dans le dossier de l'installation électrique toute modification ou extension non importante survenue sur l'installation électrique.
7. De laisser réaliser par un organisme agréé un contrôle de conformité sur toute modification ou extension importante survenue sur l'installation électrique.

Dans le cadre des missions légales des organismes agréés, une copie de ce rapport est tenue pendant une période de 5 ans par l'organisme agréé. Cette copie est tenue à la disposition de toute personne autorisée légalement à la consulter. Pour de plus amples informations sur les prescriptions réglementaires ou plaintes, la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (<https://www.economie.fgov.be>) est l'autorité compétente des organismes agréés.