

Verslag van een gelijkvormigheidsonderzoek voor ingebruikname en/of
controlebezoek van een elektrische installatie op laagspanning en zeer lage spanning

✓ DE INSTALLATIE IS CONFORM

• ALGEMENE GEGEVENS

Verslagnummer	8247	Eigenaar	Linthout Hendrik
Inspecteur	AHB	Gegevens installateur	4Creation, BE0690.575.860
Het onderzoek is verricht op	15-12-2023	Gegevens opdrachtgever	4Creation, BE0690.575.860
Plaats van het onderzoek	Zwaantje 34 9130 Beveren	EAN	541 448 820 052 953 369
Type keuring	Periodiek controlebezoek Boek 1 - 6.5	Teller nr	1SAG1100593989
Afwijkingen (deel 8 of deel 6)	Toegepast	Stand 1 (dag)	2935
Type lokaal	Wooneenheid	Stand 2 (nacht)	3689

• GEGEVENS INSTALLATIE

Aard van de installatie	bestaande (deel 8)	Installatie	Na 01/10/1981 en voor 01/06/2020
Type electrode	Lus	Bestaande kring	Ja
Spanning Un	3x400V+N	Situatieplan	Aanwezig
Diameter voedingskabel	4 x 10 mm ²	Eendraadschema	Aanwezig
Bescherming van aansluiting	63A	Aantal borden	1
		Aantal eindstroombanen	20

• METINGEN

Gebruikte toestellen	Megger MFT1835 & Catex DT-102	Meetwaarden	Ra 15 Ohm Ri 1,05 Megaohm
Continuïteitsmeting	In orde		
Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij (on)rechtstreekse aanraking ?	OK	Situatieplannen en eendraadschema's overeenkomstig met de elektrische installatie ?	OK
De controle van de staat (vasthechtingen , beschadiging...) van het elektrische materiaal (schakelaar, stopcontacten, verdeelborden,...) ?	OK	Visueel controle van opgesteld materiaal?	OK

• DIFFERENTIEEL

In (A)	Type	Id (mA)	Aantal Polen	Aantal Kringen	Testknop / Testlus
63	A	300	4	20	OK / OK
63	A	30	4	7	OK / OK
63	A	30	4	4	OK / OK
63	A	30	4	7	OK / OK

• BEVEILIGING

Kring	In (A)	Type	Aantal Polen	Sectie (mm ²)	Icc (A)
Zie plannen	/	/	/	/	/

• **Opmerkingen en nota's**

- 17.1 Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare toegankelijke delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten/goten etc. zijn niet losgemaakt.
- 17.5 Definitieve (vaste) elektrische toestellen zoals kookplaat, verlichtingen ... dienen nog aangesloten te worden na afwerking.
- 17.15 Er werden geen inbreuken vastgesteld.

- Dit verslag kan gebruikt worden voor verzekering.

• **PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS**

De eigenaar, beheerder of uitbater houdt het dossier van de elektrische installatie in zijn bezit. Het dossier wordt in tweevoud samengesteld. Het dossier van de elektrische installatie moet bevatten:


1. het(de) eendraadsschema(s) van de elektrische installatie;
2. het(de) situatieplan(nen) van de elektrische installatie;
3. het of de verslag(en) van de gelijkvormigheidscontrole van de elektrische installatie bedoeld in hoofdstuk 6.4.;
4. eventueel het of de verslag(en) van het controlebezoek van de elektrische installatie bedoeld in hoofdstuk 6.5.;
5. eventueel de documenten die bevestigen dat het elektrisch materieel beantwoordt aan de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines, toestellen en leidingen moeten bieden;
6. eventueel gelijkaardige documenten als onder de punten 1., 2., 3. en 5. indien een belangrijke wijziging of een belangrijke uitbreiding van de elektrische installatie werd uitgevoerd;
7. eventueel de bondige beschrijving(en) van elke wijziging of uitbreiding die niet als belangrijk kan beschouwd worden en welke zou zijn uitgevoerd aan de elektrische installatie.

Wat betreft de huishoudelijke fotovoltaïsche installaties op laagspanning bedoeld in hoofdstuk 7.112., moet het dossier van de elektrische installatie ook bevatten:


1. de gebruiksaanwijzingen van de installatie (onderhoud en werking);
 2. de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de interventie op de installatie en tot haar gebruik;
 3. de technische referenties en de kenmerken van het geplaatst materieel (merk, model, vermogen, ...).
- De eigenaar, beheerder of uitbater van een huishoudelijke elektrische installatie is ertoe gehouden:
1. de goede staat van onderhoud te verzekeren of te laten verzekeren;
 2. de geschikte maatregelen te treffen zodat de voorschriften van dit Boek op ieder ogenblik worden nageleefd;
 3. het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
 4. een kopie van het dossier van de elektrische installatie ter beschikking te stellen van de eventuele huurder;
 5. onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.

CONFORM

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 van het AREI betreffende elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
De volgende inspectie moet uiterlijk voor 10-01-2049 worden uitgevoerd.
Indien van toepassing, zijn door BelgateQ de ingangsklemmen van de differentieelstroombeschermingsinrichting aan het begin van de elektrische installatie verzegeld.
De eendraadsschema's en de situatieplannen werden gedateerd en ondertekend.

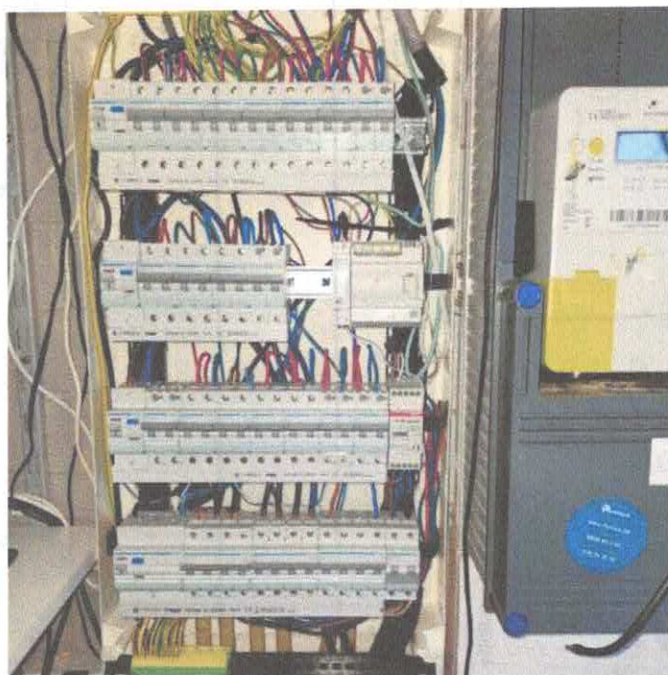

15/12/2023
 Bdgokup
 Bell

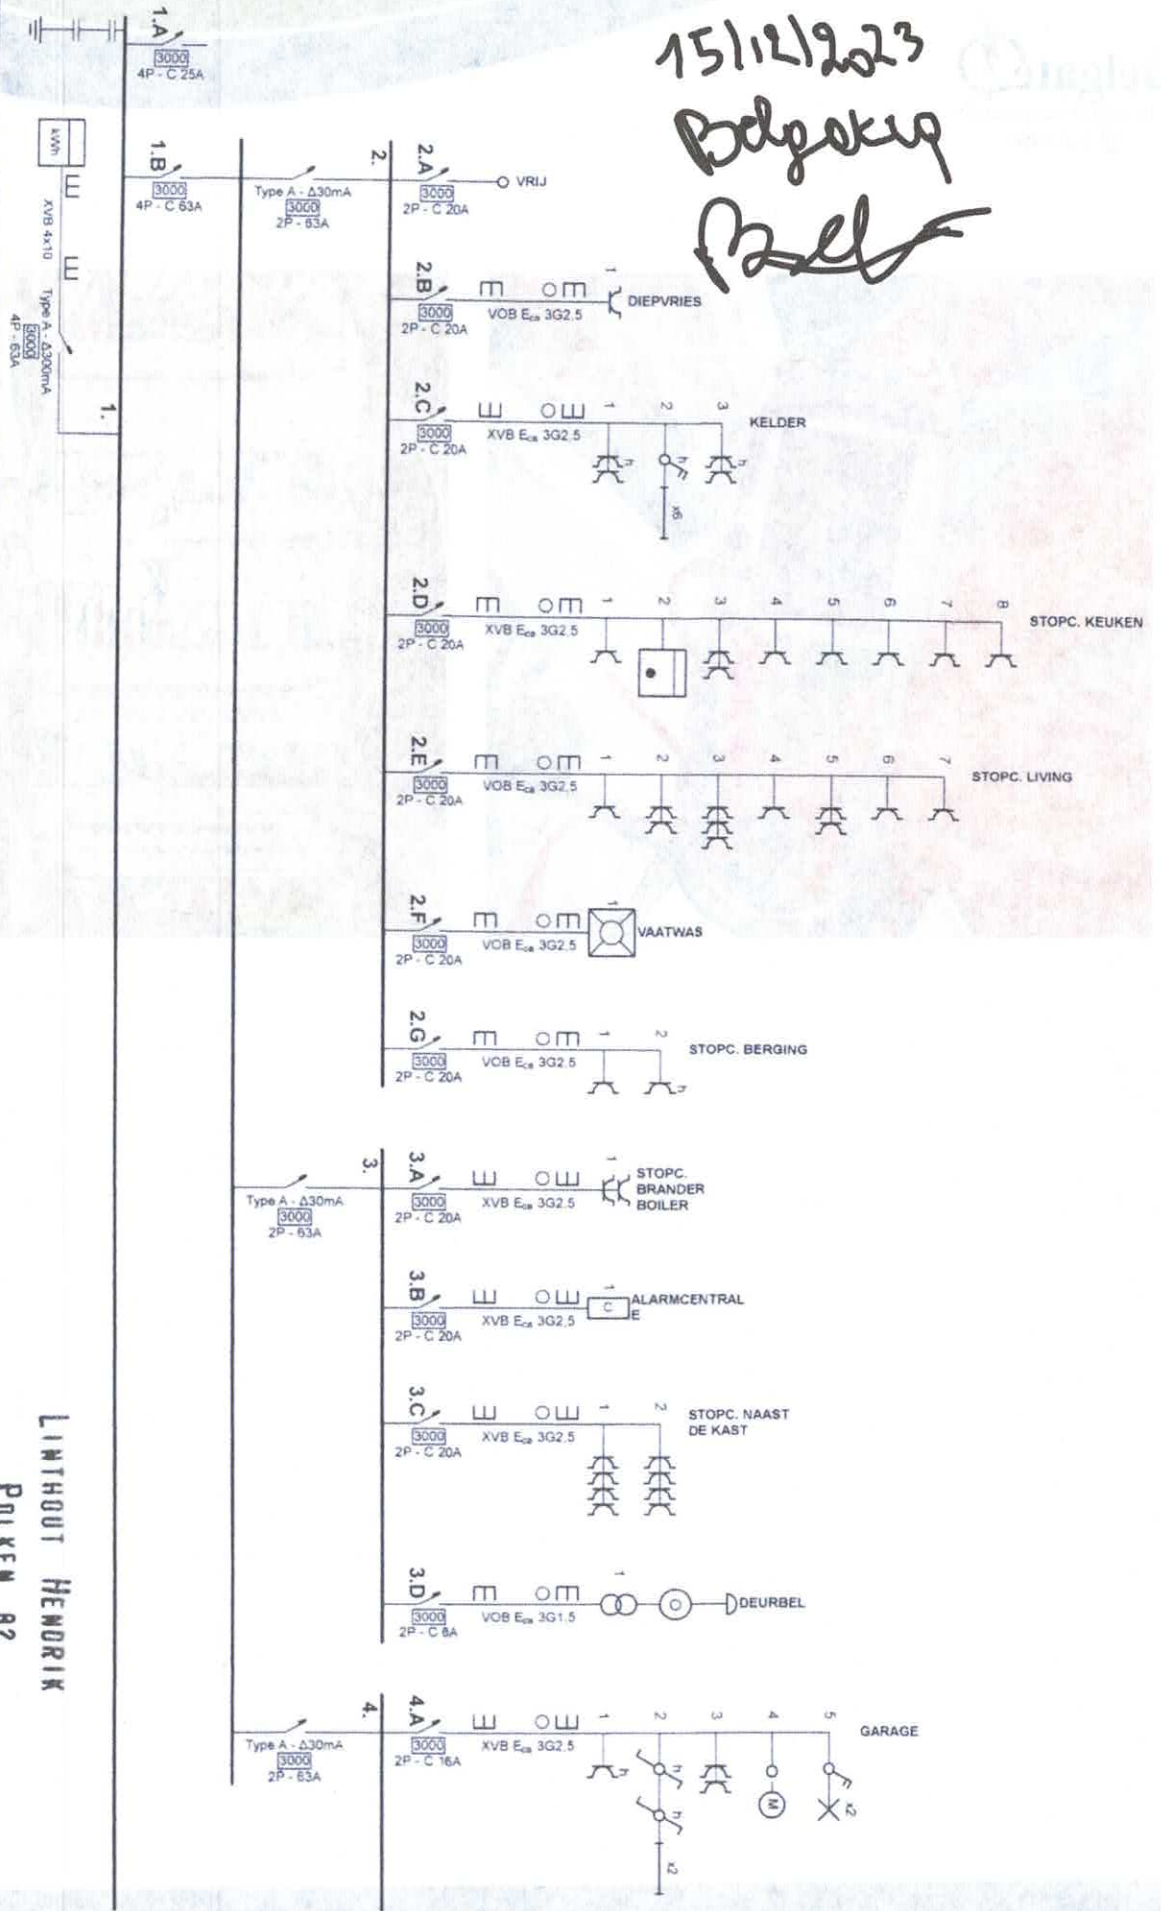

LINTHOUT HENDRIK
 POLKEN 82

Erkend Organisme
 Belgatag vzw - Antwerpen
 Antwerpsesteenweg 124
 2630 Antwerpen
 Tel.: 03 808 27 77
 e-mail: info@belgatag.be
 BE 0844 752 016


Plaats van de elektrische installatie
 Marc & Saskia Sells-Coolaerts
 Zwaanple 34
 9130 Beveren
 GSM: +32497433927
 e-mail: marc_sells@gmail.com
 EAN 54144820052953369

Installateur
 4Creation
 Polken 82
 9190 Stekene
 GSM: 0497 75 10 97
 e-mail: info@4creation.pro
 BTW BE 0690 575 860

9190 STEKENE

P. 1/6
 Eendraadschema

3 x 400V + N ~ 50Hz

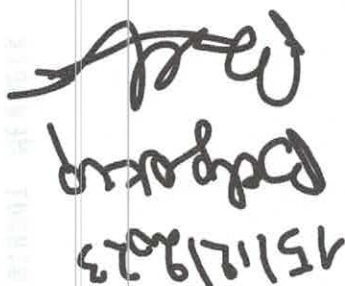

POLKEN 02


0616 STEKENS

Eendraadschema
3 x 400V + N ~ 50Hz

GSM: 0497 75 10 97
e-mail: info@4creation.pro
BTW BE 0690.575.869

EAN 541448820052953369

15/12/2023
 Polken
 [Signature]

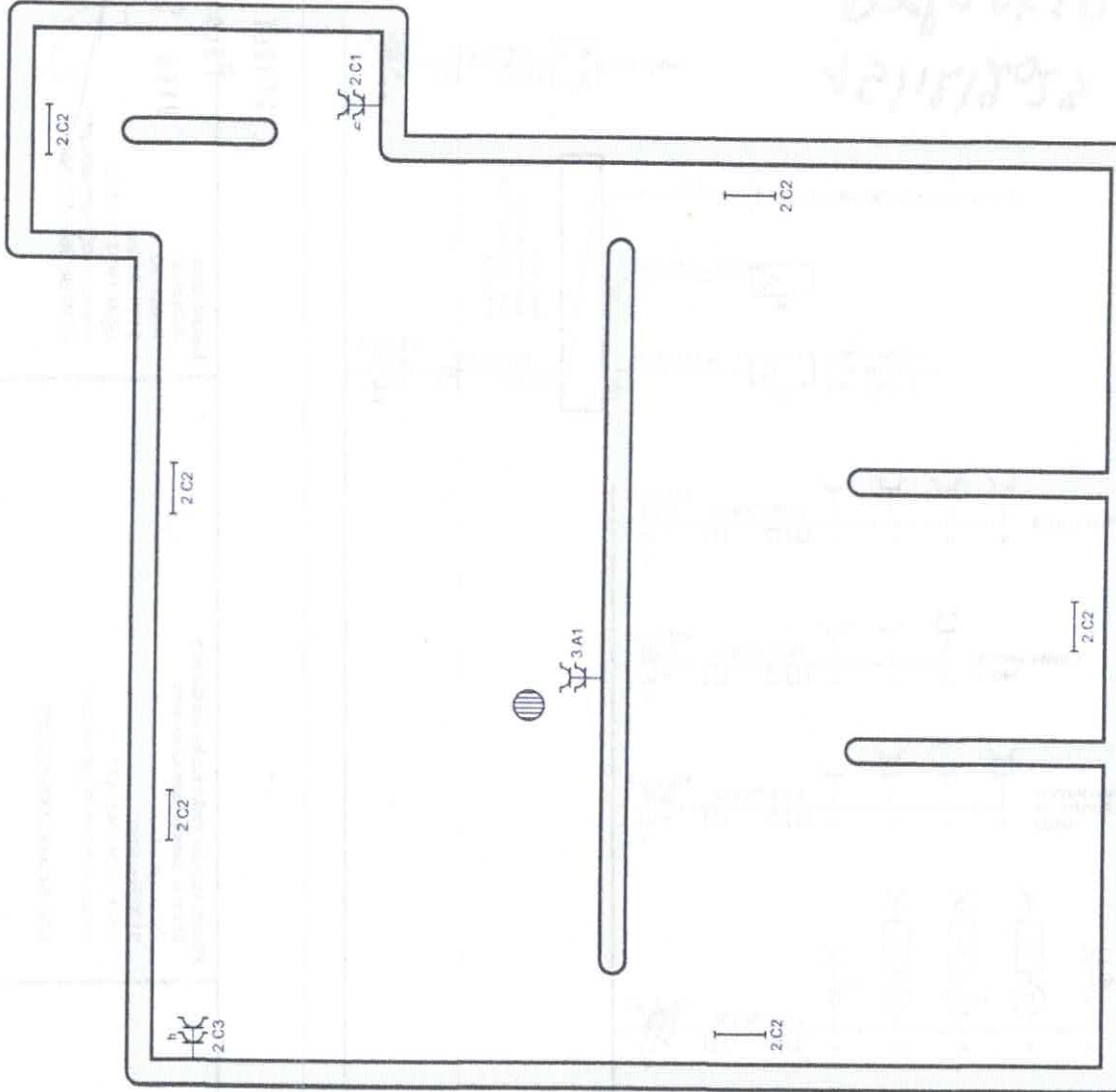


LINTHOUT HENDRIK

Erkend Organisme
 Belgateq vzw - Antwerpen
 Antwerpsesteenweg 124
 2630 Aartselaar
 Tel: 03 808 27 77
 e-mail: info@belgateq.be
 BE 0844.752.016

Plaats van de elektrische installatie
 Marc & Saskia Sells-Goolaerts
 Zwaantje 34
 9130 Beveren
 GSM: +32497433927
 e-mail: marc.sells@gmail.com
 EAN 541448820052953369


Installateur
 4Creation
 Polken 82
 9190 Stekene
 GSM: 0497 75 10 97
 e-mail: info@4creation.pro
 BTW BE 0690.575.860

POLKEN 82
 9190 STEKEKE



p. 3/6
 Situatieschema
 3 x 400V + N ~ 50Hz

15/12/2023
Bdger
Bdger

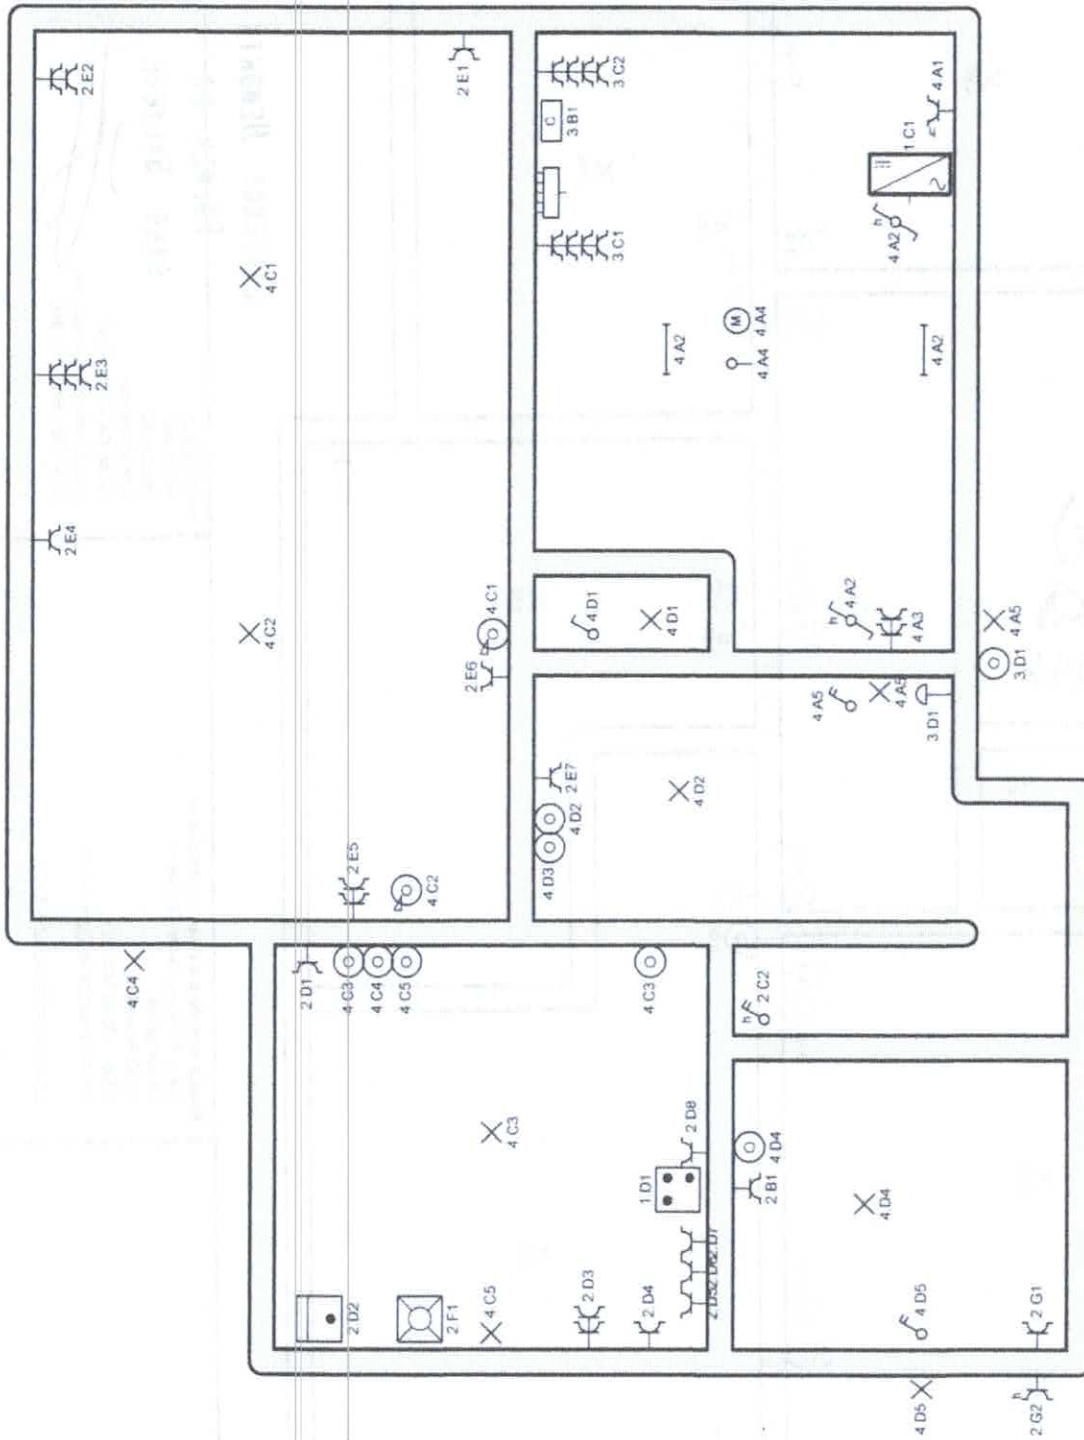

LINTHOUT HENDRIK


POLKEN 82

Plaats van de elektrische installatie
Marc & Saskia Sells-Goolaerts
Zwaantje 34
9130 Beveren
GSM: +32497433927
e-mail: marc.sells@gmail.com

Erkend Organisme
Belgateq vzw - Antwerpen
Antwerpssesteenweg 124
2630 Aartselaar
Tel.: 03 808 27 77
e-mail: info@belgateq.be
BE 0844.752.016

Installateur
4Creation
Polken 82
9190 Stekene
GSM: 0497 75 10 97
e-mail: info@4creation.pro
BTW BE 0690.575.860

p. 4/6
Situatieschema
3 x 400V + N ~ 50Hz

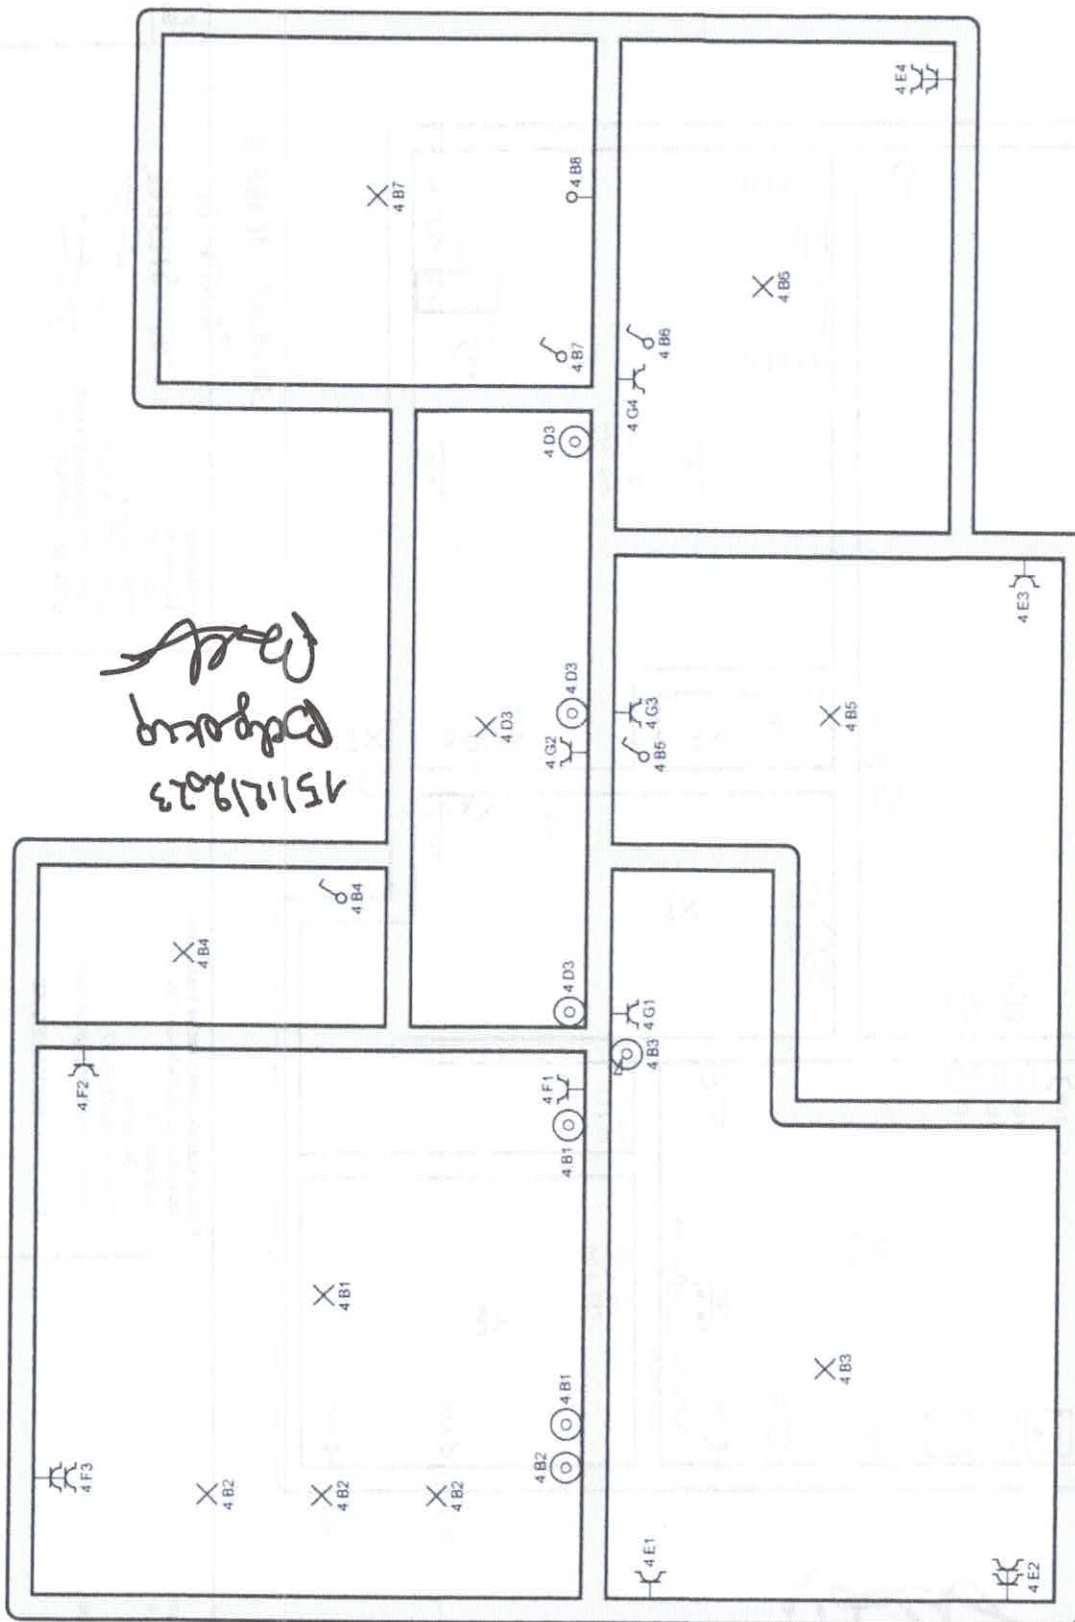

Erkend Organisme
Belgateq vzw - Antwerpen
Antwerpsesteenweg 124
2630 Aartselaar
Tel.: 03 808 27 77
e-mail: info@belgateq.be
BE 0844.752.016

Plaats van de elektrische installatie
Marc & Saskia Sells-Goolaerts
Zwaantje 34
9130 Beveren
GSM: +32497433927
e-mail: marc.sells@gmail.com
EAN 541448820052953369

Installateur
4Creation
Polken 82
9190 Stekene
GSM: 0497 75 10 97
e-mail: info@4creation.pro
BTW BE 0690.575.860

9190 STEKENE

p. 5/6

Situatieschema

3 x 400V + N ~ 50Hz

LINTHOUT HENDRIK

POLKEN 82

- 1.
- 1.A
- 1.B
- 2.
- 2.A VRIJ
- 2.B DIEPVRIES
- 2.C KELDER
- 2.D STOPC. KEUKEN
- 2.E STOPC. LIVING
- 2.F VAATWAS
- 2.G STOPC. BERGING
- 3.
- 3.A STOPC. BRANDER BOILER
- 3.B ALARMCENTRALE
- 3.C STOPC. NAAST DE KAST
- 3.D DEURBEL
- 4.
- 4.A GARAGE
- 4.B VERLICHTING BOVEN
- 4.C VERLICHTING ALG. GELIJKVLOERS
- 4.D VERLICHTING HAL

15/12/2023
B. Polken
[Signature]

LINTHOUT HENDRIK

~~POLKEN 82~~



9190 STEKESE

Installateur
4Creation
Polken 82
9190 Stiekene
GSM: 0497 75 10 97
e-mail: info@4creation.pro
BTW BE 0690.575.860

Plaats van de elektrische installatie
Marc & Saskia Sells-Goolaerts
Zwaantje 34
9130 Beveren
GSM: +32497433927
e-mail: marc.sells@gmail.com
EAN 541448820052953369

Erkend Organisme
Belgateq vzw - Antwerpen
Antwerpsessteenweg 124
2630 Aartselaar
Tel.: 03 808 27 77
e-mail: info@belgateq.be
BE 0844.752.016

p. 6/6
Lijst Kringen
3 x 400V + N ~ 50Hz

Bedrading Verlichting Garage

Schema dat de bedrading voor de verlichting van de garage uitlegt, aangezien dit geen normale hotelschakeling is

