Voerså Kraftvarmeværk A.m.b.A.

Fjernvarmedeklaration 2024

Data fra 2023

Vedvarende energi

Andel vedvarende energi

91,6%

Rangering - CO_2 udledning

Sammenligning med alternative energikilder

Gul

Grøn
Mindre CO_2 udledning end en luft til vand varmepumpe

Gul
Mindre CO_2 udledning end et gasfyr

Rød
Større CO_2 udledning end et gasfyr

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

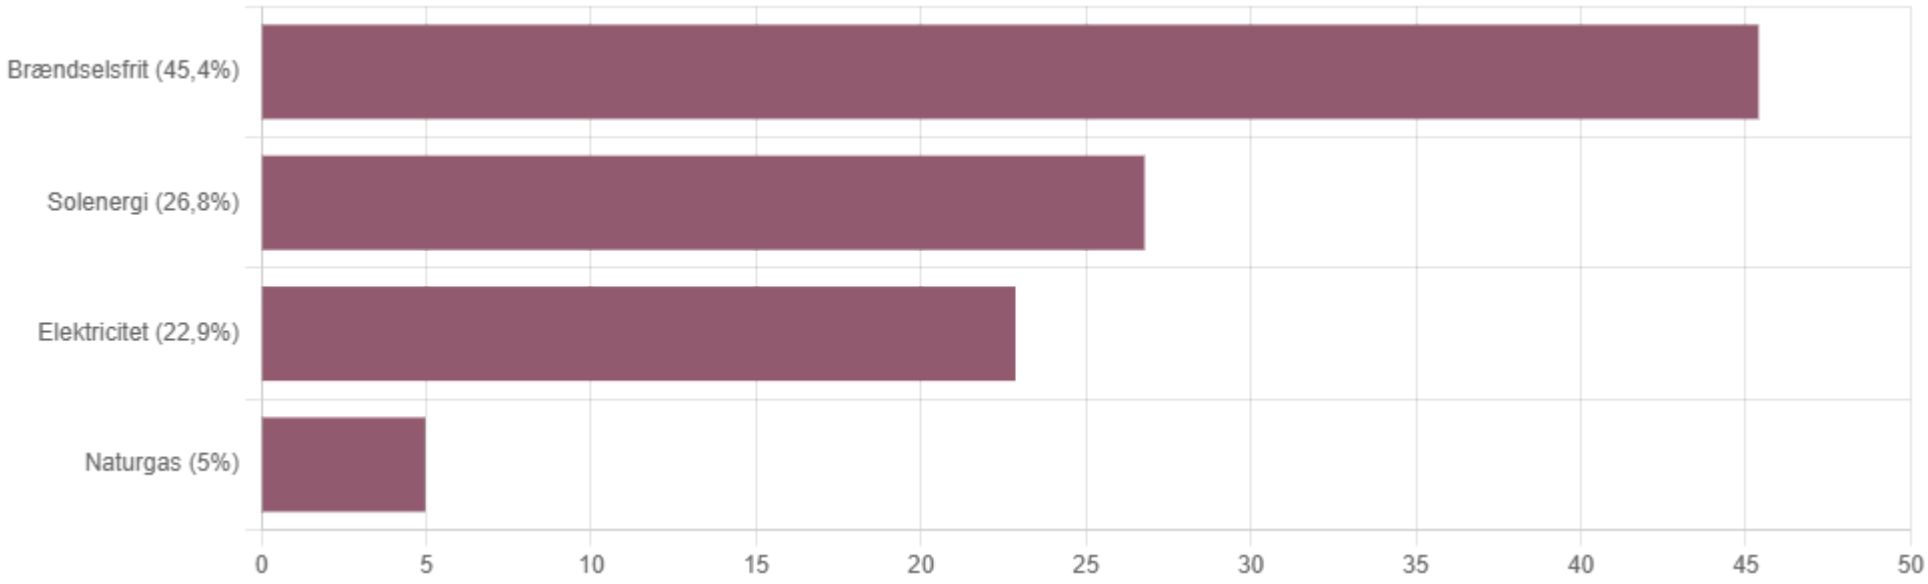

Miljødeklaration

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO_2 (Kuldioxid - drivhusgas)	17,2	kg/GJ	61,8	g/kWh
CH_4 (Metan - drivhusgas)	43,7	g/GJ	157,3	mg/kWh
N_2O (Lattergas - drivhusgas)	0,2	g/GJ	0,7	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO2-ækvivalenter)	18,4	kg/GJ	66,4	g/kWh
SO_2 (Svovldioxid)	2,1	g/GJ	7,6	mg/kWh
NO_X (Kvælstofilter)	25,5	g/GJ	91,8	mg/kWh
CO (Kulilte)	14,2	g/GJ	51,1	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	9,5	g/GJ	34,2	mg/kWh
Partikler (TSP)	1,1	g/GJ	4,0	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Voerså Kraftvarmeværk A.m.b.A.
CVR: 16920274
Kringelhedevej 17 B | 9300 Sæby
+45 98 46 01 05 | vkv@nordfiber.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'.
Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden.
Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.